



Ikast-Brande
Kommune

Tilladelse

Tilslutning af industrispildevand til offentligt
spildevandsanlæg

Autogaarden Ikast A/S

Eli Christensens vej 4, 7430 Ikast

1r, Stensbjerg, Ikast

Tilladelsesdato: 4. september 2025



Stamdata

Virksomheden:

Virksomhedens Navn	Autogaarden Ikast A/S
Virksomhedens adresse	Eli Christensens vej 4, 7430 Ikast
Virksomhedens telefon nr.	97154456
Virksomheden kontaktperson	Tommy Nygaard
Mail-adresse kontaktperson	tommy@auto-ikast.dk
Virksomhedens matrikel nr.	1r, Stensbjerg, Ikast
Kloakopland jf. Kommunens spildevandsplan	1D31 Hovedopland-Ikast
CVR-nr. / P- nr.	15283009 – 1000895772

Kloakopland jf. Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan:

I henhold til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan ligger virksomheden i kloakopland nr. 1D31.

Indholdsfortegnelse

1. Tilslutningstilladelse	3
2. Tilladelsens vilkår	3
Generelt.....	3
Indretning og drift.....	4
Sandfang og olieudskiller	4
Spildevandets sammensætning og mængde	5
Egenkontrol.....	7
3. Lovgrundlag.....	8
4. Aktindsigt og klagevejledning.....	8
5. Underskrift	9
6. Sagens oplysninger.....	10
Spildevandsteknisk beskrivelse	10
Spildevandsteknisk vurdering	12
7. Liste over sagens akter	13
8. Kopi af tilladelsen	13
Bilag 1 - Kloakplan	13
Bilag 2 – Kemikalieprodukter anvendt i produktionen – ABC-vurdering fra virksomhed	15

1. Tilslutningstilladelse

Ikast-Brande Kommune meddeler i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 (§ 28) tilladelse til afledning af processpildevand, sanitetsspildevand og regnvand til det offentlige spildevandsanlæg fra virksomheden Autogaarden Ikast A/S beliggende Eli Christensens vej 4, 1r, Stensbjerg, Ikast.

Tilladelsen meddeles på de vilkår, der er anført nedenfor, og under henvisning til de oplysninger, der findes i afsnit 6 (oplysninger i sagen).

Baggrund for ansøgningen

Autogaarden Ikast A/S har d. 25-06-2025 ansøgt Ikast-Brande Kommune om tilslutning af processpildevand, sanitetsspildevand og regnvand til det offentlige spildevandsanlæg med tilledning til Ikast Renseanlæg, der har udledning til Storåen.

2. Tilladelsens vilkår

Generelt

1. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med de forudsætninger, der er for tilladelsen.
2. Der må afledes følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer
 - Sanitært spildevand
 - Processpildevand fra de anlæg, der er omfattet af den spildevandstekniske beskrivelse med den beskrevne indretning og drift. Her er der tale om spildevand fra vask af biler, kølevand, overfladevand, sanitetsspildevand, vask af værkstedsgulv, rens af motor/undervogne på biler.
3. Der må ikke afledes stoffer i koncentrationer eller mængder der kan virke skadelige på det offentlige kloaksystem og renseanlæg samt driftspersonale.
4. Et eksemplar af nærværende tilladelse skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
5. Virksomheden skal have velegnede absorptionsmidler til rådighed, ved eventuelle spild så disse kan opsuges og opsamles for at undgå udledning til kloak.
6. I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlige udslip, som kan medføre forurening af omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112 til alarmcentralen.

Kontakte renseanlæggets vagt på telefon 87 40 69 25 ved spild til kloak.

Oplysninger om uheldet skal meddeles Ikast-Brande Kommune Teknik- og Miljøafdeling på telefon 99 60 33 40 hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen.

7. Uheld skal noteres i driftsjournalen med angivelse af dato, tid, beskrivelse af hændelsen og angivelse af virksomhedens tilstedeværende driftsansvarlige i forbindelse med hændelsen.

8. Virksomheden skal inden iværksættelse af ændringer indretning og drift med indflydelse på spildevandsudledningen, ansøge Ikast-Brande Kommune om tilladelse hertil.
9. Der må ikke foregå aktiviteter på de udendørs befæstede arealer, som kan medføre forurening af overfladevand, der ledes til den kommunale regnvandsledning, ud over hvad der må forventes fra almindelig kørsel og nedfald.
10. Af- og pålæsning af kemikalier og kemikalieaffald skal altid ske ved overvågning af personale. Ved spild af stoffer skal virksomheden staks sørge for, at stofferne opsamles og arealet rengøres ved mekanisk opsamling, således at stofferne ikke afledes til kloaksystemet. Reststoffer skal efterfølgende fjernes ved afvaskning af befæstet belægningen, og alt rengøringsvandet skal opsamles og bortskaffes efter kommunens anvisning.
11. Virksomheden må ikke skifte til vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer, uden forudgående accept fra Ikast-Brande Kommune. *Forklaring på hvilke stoffer, der betegnes som A- og B-stoffer fremgår af MST's vejledning nr. 2/2006 om industrispildevand.*

Indretning og drift

12. Alle afløb fra produktionen skal passere olieudskiller med tilhørende sandfang før tilledning til Ikast-Brande Spildevand A/S's spildevandsledning.
13. Funktionen af renseanlægget og dertil hørende niveaukontrol skal løbende kontrolleres, og anlægget skal efterses af sagkyndig mindst 1 gang årligt. Kontrol skal føres til journal.
14. Der skal etableres gulvafløb med rist eller lignende, der effektivt opsamler partikulært spild (metalstykker/spåner mv.) inden spildevandet afledes til kloak.
15. Sanitært spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning og må ikke passere sandfang og olieudskilleren.
16. Regnvand fra tage og uforurennet vand fra befæstede udendørsarealer skal ledes til den offentlige spildevandsledning
17. Overfladevandet skal passere sandfang og olieudskiller inden udledning til den offentlige spildevandsledning.

Indretning, drift og udledning samt egenkontrol fra vaskehal

Sandfang og olieudskiller

18. Sandfang og olieudskiller godkendes, som systemet er på nuværende tidspunkt, ved renoveringer eller installation af nyt anlæg, skal der monteres koalecensfilter, alarm og flydelukke.
19. Alt spildevand fra olieudskillere skal ledes til den offentlige spildevandsledning.
20. Olieudskillere tilknyttet udendørs arealer skal etableres med et sandfang før udskilleren.
21. Sandfang og olieudskiller etableret på afløb skal tømmes efter behov, dog mindst en gang årligt. Sandfanget skal tømmes samtidig med olieudskilleren.

Olie indholdet må ikke overstige 75 % af udskillerens normerede kapacitet.

Inden hver tømning skal oliestanden måles og resultatet føres til journal med angivelse af mængde, dato og virksomhedens tilsynsførende med tømningen. Er oliefyldningen større end 75 % af kapaciteten, skal tømningshyppigheden øges.

22. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende:
 - Sandfang skal senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
 - Olieudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
 - Ved bundtømning af olieudskiller skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes.
 - Efter tømning skal olieudskiller fyldes med vand.
 - I forbindelse med hver tømning, og mindst én gang årligt skal olieudskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler, og lagtykkelsesalarmen skal afprøves.
 - Inspektionen skal ske af tømt olieudskiller.
23. Olie-/benzinudskilleren skal tæthedsprøves af virksomheden, hvis Ikast-Brande Kommune finder det påkrævet. Tæthedsprøvning kan kræves udført op til en gang årligt. Rapport over tæthedsprøvningen skal sendes til Kommunen senest 1 måned efter den dato, som er fastsat af kommunen som frist for tæthedsprøvningen.
24. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med mindre der alene er tale om fejl på alarmen, skal Ikast-Brande Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.
25. De arealer, der leder overfladevand til sandfang og olie- og benzinudskillere må ikke forøges, med mindre dimensioneringsgrundlag og nominel størrelse forinden er accepteret af Ikast-Brande Kommune.
26. Nye olie- og benzinudskillere skal være CE-mærket.
27. Brugen af højtryksrensere skal begrænses mest muligt. Det anbefales at anvende damprensere eller hedtvandsrensere ved lavt tryk og uden brug af vaskeaktive stoffer, hvor det er muligt.
28. Anvendelse af sæber/rengøringsmidler skal begrænses mest muligt, og doseringsvejledninger skal overholdes.
29. I tilfælde af problemer i spildevandssystemet, kan virksomheden blive pålagt at udtage spildevandsprøve, og få analyseret, der kan maks. stilles krav om 6 årlige prøver.
30. Virksomheden skal senest d. 1. september 2026 fremsende opdateret kloakplan til Ikast-Brande Kommune.

Spildevandets sammensætning og mængde

31. Spildevandet skal overholde følgende grænseværdier før afledning til det offentlige spildevandsanlæg:

Parameter	Koncentrationskrav		Mængdekrav		Analysemetode	Kontrolregel
	Enhed	Grænseværdi	Enhed	Grænseværdi	*	
Temperatur	°C	50	-	-	Feltmåling. Alternativt: kontinuerlig måling	Absolut
pH	Min.	6,5	-	-	Reflab metode (M051)/DS 287.**** Alternativt: kontinuerlig måling	Absolut
	Max.	9,0				
Mineralsk olie (apolære forb.) (Olieudskillere)	mg/l	20	kg/ år	3.781	Reflab metode 5:2005, evt. ISO 9377-2.	Absolut
		10			DS/R 208 (pentan)	

Bly	mg/l	100	kg/år	37,8	Reflab metode (M013)	Absolut
Cadmium	mg/l	3	kg/ år	1,1	Reflab metode (M013)	Absolut
Chrom	mg/l	300	kg/ år	113,4	Reflab metode (M013)	Absolut
Kobolt	mg/l	10	kg/ år	3,8	Reflab metode (M013)	Absolut
Kviksølv	mg/l	3	kg/ år	1,1	Reflab metode (M020)	Absolut
Nikkel	mg/l	250	kg/ år	94,5	Reflab metode (M013)	Absolut
Zink	mg/l	3	kg/ år	1.134	Reflab metode (M013)	Absolut
DEHP	mg/l	7,0**	kg/ år	2,6	Reflab metode (M060)	Absolut
PAH'er***	µg/l	0,005*** 0,03**	Kg/år	0,69 4,14	Reflab metode (M060)	Absolut
Nitrifikations hæmning ved 200 ml/l	%	<50	-	-	ISO 9509: 1996,	Absolut

* Metodedatabladene kan findes på adressen:

<http://www.referencelab.dk/kemiske/metodedatablade.aspx>.

For tungmetaller: For tungmetalanalyser efter M013 skal der foretages oplukning efter DS 259:2002 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2:2003 (seneste udgave), for bestemmelse af totalt indhold af metal.

** Tilsigtede grænseværdi som udtryk for langsigtede mål for afledningen, jf. tilslutningsvejledningen.

*** PAH'er - 9 enkeltstoffer: Acenaphthen, phenanthren, fluoren, fluoranthen, pyren, benzfluoranthener (b+j+k), benz(a)pyren, benz(ghi)perylene og indeno(1,2,3-cd)pyren. *Alle er A-stoffer.* **** Analysemetoder skal efterleve kvalitetskrav i BEK nr. 900 af 17/08/2011, bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Egenkontrol

32. Ikast-Brande Kommune kan, såfremt det vurderes at være nødvendigt, kræve at virksomheden for egen regning får udtaget prøver til analyse for relevante parametre ved sand- og olieudskillersystem. Prøvetagningssted aftales konkret med Ikast-Brande Kommune.
33. Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de pågældende analyser iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016 om kvalitetskrav til miljømålinger.
34. Analyseresultater og resultater fra målinger under prøveudtagningen skal sendes til Ikast-Brande Kommune senest 4 uger efter prøveudtagningen. Resultatet skal ledsages af oplysninger om prøvetagningssted, -tidspunkter og metoder, prøvetagers navn, analysemetoder og analyseansvarlig. Virksomhedens egne oplysninger om udledte vandmængder i prøveudtagningsdøgnet skal ligeledes fremgå af analyserapporten.
35. Ved overskridelser af kravene i vilkårene kan kommunen for hver prøve, der ikke overholder kravene, kræve en ekstraordinær kontrolprøve udtaget og analyseret, som beskrevet ovenfor.
36. Ved overskridelse af kravene i vilkårene skal virksomheden senest 14. dage efter, at analyserapporten foreligger fremsende en redegørelse til Ikast-Brande Kommune med begrundelse samt forslag til at forebygge fremtidige overskridelser.

Driftsjournal

37. Virksomheden skal løbende registrere elektronisk eller føre driftsjournal over:
 - Spildevandsmængden pr. år.
 - Årligt forbrug af vand.
 - Forbrug af enkeltkemikalier og hjælpestoffer anvendt i virksomhedens drift
 - Unormal drift i produktionen
 - Datablade for anvendte kemikalier og hjælpestoffer.
 - Tømninger, inspektioner og rengøring samt pejlejournaler for olieudskillere og sandfang.
38. Driftsjournalen skal være ført på en sådan måde, at de enkelte kontroltyper let kan identificeres.

39. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares i mindst 5 år. Journalen og eventuelle elektroniske registreringer skal opbevares på en sådan måde, at det sikres at de ikke går tabt.

3. Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til § 28 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om Miljøbeskyttelse, jævnfør § 9 i bekendtgørelsen nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Tilladelsen træder straks i kraft og er ikke tidsbegrænset. Vilkårene kan til enhver tid ændres ved påbud, såfremt Ikast-Brande Kommune finder det nødvendigt af hensyn til det offentlige spildevandsanlæg eller miljøforhold i øvrigt.

Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Kommunen kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis de er utilstrækkelige.

Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. bygge-loven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Vejledninger

Miljøstyrelsen vejledning nr. 2 af 10. juli 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Miljøstyrelsen vejledning nr. 28 af juni 2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

4. Aktindsigt og klagevejledning

Der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der har indgået i behandlingen af sagen, det vil sige du kan få aktindsigt. Hvis du ønsker aktindsigt skal du henvende dig til Ikast-Brande Kommune.

Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 91 og § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99. Der klages via klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på af en disse hjemmesider, med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til Ikast-Brande Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage på 900 kr. for private, eller 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevillet "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis man ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, som du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis



1. Klagesagen fører til, at den pågældende afgørelse ændres eller ophæves.
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen.
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Afgørelsen annonceres på www.ikast-brande.dk den 4. september 2025. Klagefristen er 4 uger efter denne dato jf. Miljøbeskyttelsesloven § 93.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101, være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

5. Underskrift

På Ikast-Brande Kommunes vegne, den 4. september 2025.

Laura Greve Welanders Ladefoged
Miljømedarbejder

6. Sagens oplysninger

Autogaarden Ikast A/S har d. 25-06-2025 ansøgt Ikast-Brande Kommune om tilslutning af processpildevand, sanitetsspildevand og regnvand til det offentlige spildevandsanlæg.

Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse er foretaget på baggrund af ansøgningsmateriale fra Autogaarden Ikast A/S samt supplerende oplysninger indhentet af Ikast-Brande Kommune.

Kort om virksomheden:

Autogaarden Ikast A/S er en lokal bilforretning som har eksisteret siden 1985, hvor de fik deres miljøgodkendelse. Autogaarden Ikast A/S beskæftiger sig med køb/salg og reparationer af nye og brugte biler.

Der udover foretager de rustbeskyttelse af personbiler i en hal tilknyttet virksomheden, hvor der anvendes Dinitrol ML LA, Dinitrol 2000A og Dinitrol 1000 Airmix til at rustbeskytte med.

Der kommer spildevand fra vask af værkstedsgulv, vask af biler, rens af motor og undervogne på biler, hvor der anvendes Værksteds-cleaner.

Drifttid er normalt fra mandag-torsdag kl. 07:30 – 16:00 og fredag 07:30-14:00, der udføres ikke vask af biler uden for dette tidspunkt.

Der bruges årligt ca. 138 m³ vand som ledes til offentlig kloak.


Der er installeret sandfang og olie-/benzinudskillere, der tømmes 2 gange årligt af Marius Christensen.

Der anvendes altid de mest miljøvenlige produkter som er tilgængelige fra Autogaarden Ikast A/S leverandører i processerne.

Spildevandsproducerende aktiviteter i virksomheden:

Processpildevand, rengøringsvand, bilvaske, vask af undervogne inden rustbeskyttelse, rens af motor, sanitært vand og overflade-/tagvand.

De forskellige spildevandsfraktioner udledes til Ikast Renseanlæg, der har udledning til Storåen.

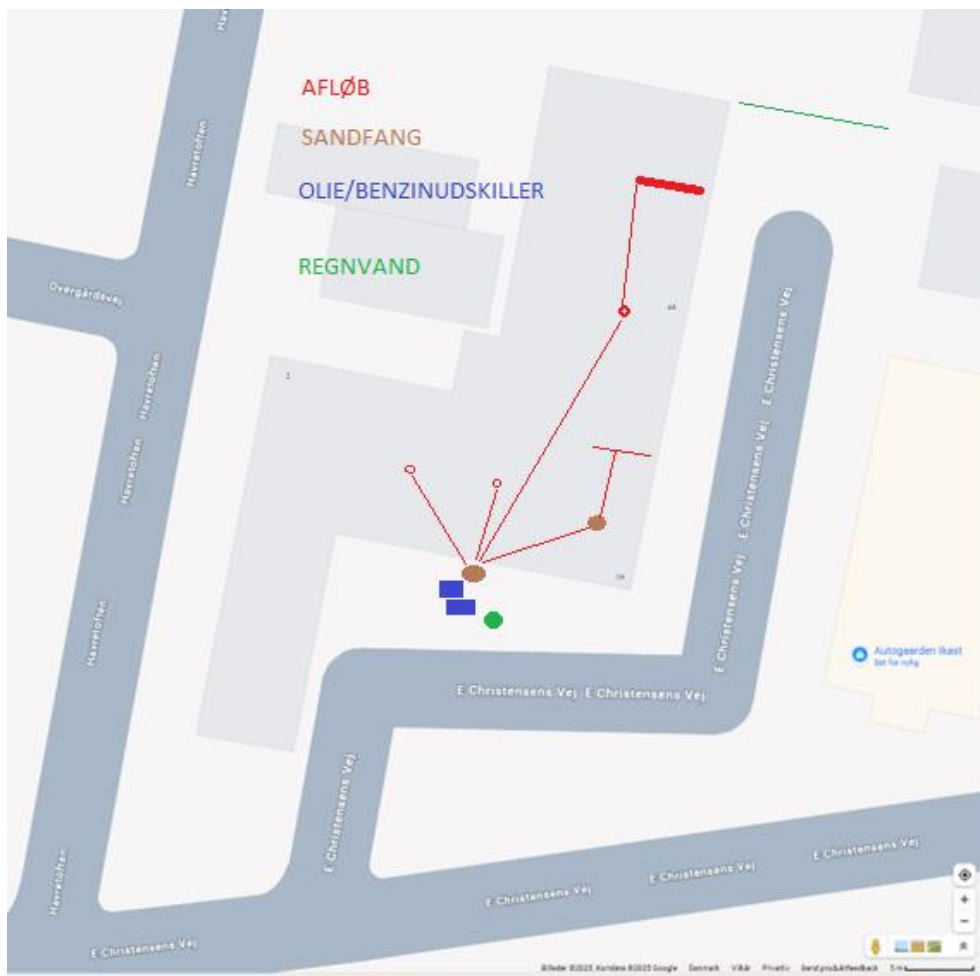

Forrensning og proceskontrol:

Der er installeret sandfang og olieudskiller, som alt processpildevand ledes igennem, inden det kommer ud til offentlig kloak. Marius Christensen står for tømning, af både sandfang og olieudskiller, som tømmes 2 gange årligt (*forår og efterår*).

Bedste tilgængelige teknik (BAT):

Der anvendes altid de mest miljøvenlige produkter som er tilgængelige fra Autogaarden Ikast A/S leverandører i processerne.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse spildevandsmængden og indholdet af stoffer i spildevandet ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

ABC-stoffer i anvendte kemikalier/rengøringsmidler, der udledes i spildevandet:

Der anvendes Værksted-cleaver (*indeholder C-stoffer*) til vask af værkstedet mm. og Dinitrol 2000A (*indeholder C-stoffer*), Dinitrol ML LA (*indeholder C-stoffer og A-stoffer*) og Dinitrol 1000 Airmix (*indeholder B-stoffer*) til rustbeskyttelse af personbiler.

Ikast-Brande Kommune vil ikke pt. stille vilkår om, de midler, der indeholder A stoffer eller de midler, der indeholder B-stoffer skal substitueres, men der stilles vilkår om, at virksomheden til stadighed skal overveje substitution af de pågældende stoffer.

Ligeledes skal forbruget af produkterne med A-, B- og C-stoffer begrænses mest muligt. Der stilles vilkår om, at virksomheden ikke må tage nye produkter i brug, der indeholder A-, eller B-stoffer, uden forudgående accept fra Ikast-Brande Kommune.

Spildevandsteknisk vurdering

I henhold til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan ligger virksomheden i kloakopland nr. 1D31. I spildevandsplanen er tilladningen fra virksomheden i det pågældende opland angivet til 105 PE. Området ved virksomheden er fælleskloakeret og spildevandet ledes til Ikast Renseanlæg, som har Storå som recipient.

Spildevandsmængde og sammensætning - forholdet til kloaksystemet og renseanlægget - Vurderinger ved tilladning

Det er en virksomhed der har eksisteret siden 1985, og det vurderes ikke have en betydning for spildevandet der udledes til Ikast renseanlæg.

Renseanlæg	Type	Kapacitet (godkendt), PE	Belastning, PE (p.t. 2013)	Driftsproblemer, kloak i oplande og RA	Slamkvalitet Stof tættest på GV i slambek. /mest problematisk (2012-13 data)	Recipient. Kravoverhold. (p.t. 2013)
Ikast	MBNDK	35.000	31.333	??	Landbrugsjord Cadmium, Kviksølv	Storå. Ja

Kravværdier

Der er stillet kravværdier som vurderes at kunne overholdes af virksomheden. Der er stillet krav til analyseparameter udfra anvendte kemikalier.

Der er pt ikke fastsat krav om analyser, men der kan forlanges analyser ved problemer i spildevandssystemet. Der kan maks. forlanges 6 årlige målinger.

Virksomhedens egenkontrol og kontrolregel

Virksomheden skal overholde nedenstående som skal kunne fremvises ved forlangende.

- Spildevandsmængden pr. år.
- Årligt forbrug af vand.

- Forbrug af enkeltkemikalier og hjælpepestoffer anvendt i virksomhedens drift
- Unormal drift i produktionen
- Datablade for anvendte kemikalier og hjælpepestoffer.
- Tømninger, inspektioner og rengøring samt pejlejournaler for olieudskillere og sandfang.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at det er miljømæssigt forsvarligt, at virksomheden afleder det beskrevne spildevand til offentligt spildevandssystem med de vilkår, der er fastsat i denne tilladelse.

Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis de er utidssvarende eller utilstrækkelige.

7. Liste over sagens akter

Ved sagens behandling er der indgået følgende dokumenter:

Afsender	Emne	Dato
Virksomhed	Ansøgning om tilslutningstilladelse	25-06-2025
Ikast-Brande Kommune	Udkast til tilslutningstilladelse. Sendt til virksomhed.	21-08-2025
Virksomhed	Kommentarer til tilladelsesudkast på mail.	04-09-2025
Ikast-Brande Kommune	Endelig version af tilslutningstilladelse	04-09-2025

8. Kopi af tilladelsen

Kopi af tilladelsen er sendt til:

"Embedslægeinstitutionen Nord" <senord@sst.dk>

"Danmarks Fiskeriforening" <mail@fiskeriforening.dk>

"Ferskvandsfiskeriforeningen" <nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk>

"Danmarks Naturfredningsforening" <dnikast-brande-sager@dn.dk>

"DN-Lokal" <ikast-brande@dn.dk>

"Danmarks Sportsfiskerforbund" <post@sportsfiskerforbundet.dk>


"Friluftsrådet" <fr@friluftsradet.dk>

"Ikast-Brande Spildevand A/S" <info@ibspild.dk>

"Naturstyrelsen" <nst@nst.dk>

Bilag 1 - Kloakplan

Oversigtsplan for spildevands- og overfladevandssystemet på virksomheden:

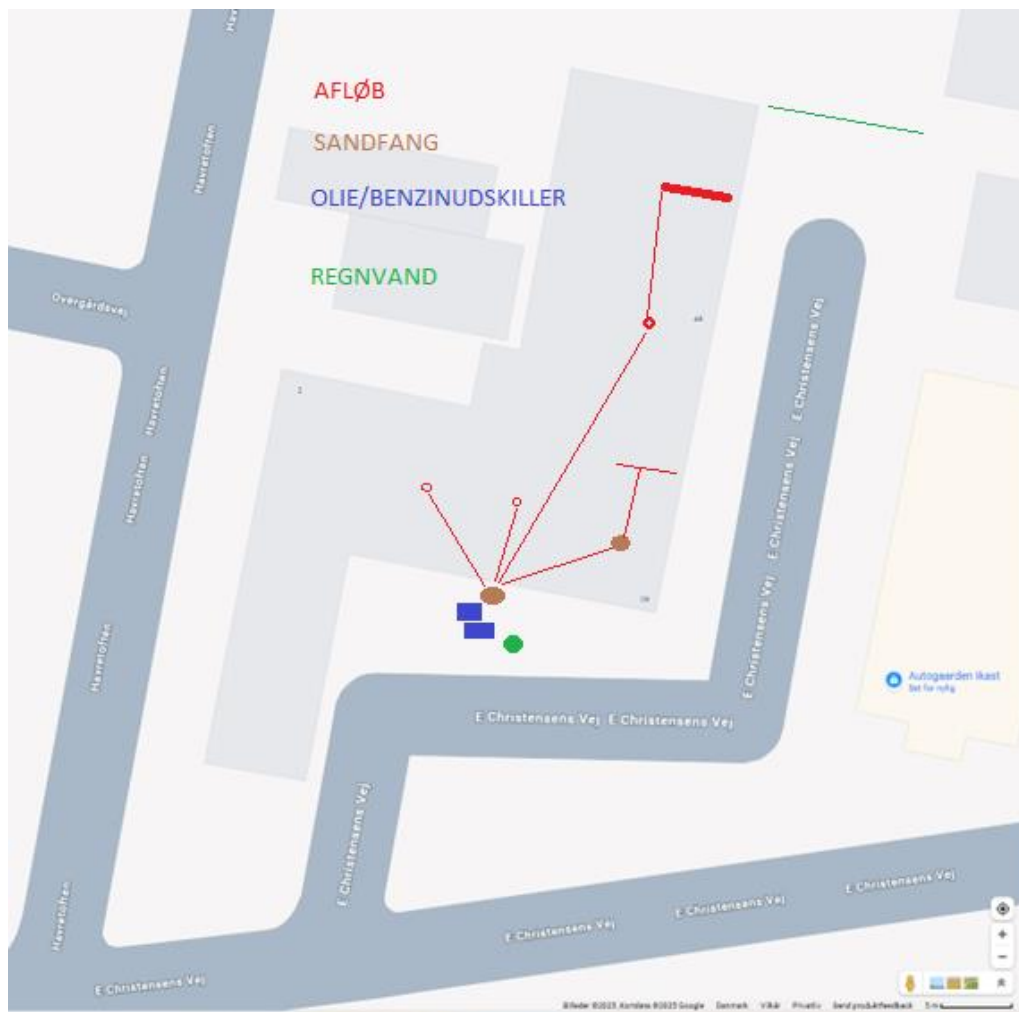



Bilag 2 – Kemikalieprodukter anvendt i produktionen – ABC-vurdering fra virksomhed

Virksomheden anvender en række stoffer i produktionen, samt til rengøring af produktionsapparatet. Der anvendes endvidere en række rengøringsmidler til rengøring af procesudstyr. Der anvendes følgende produkter:

Rengøringsmiddel	Mængder pr. År/L	Stoffer
Værksted-cleaner	1025	2-(2-butoxyethoxy)ethanol 5-10% Propylheptanolethoxilate 3-5% Natriummetasilicat 1-3% Natriumhydroxid <1%
DINITROL 2000A	1872	Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater 35-<40% Destillater (råolie), solventraffinerede lette paraffin-; uspecificeret baseolie 1-<5% Uspecificeret baseolie, destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen- 1-<5% Ethanol 1-<5%
DINITROL 1000 Airmix	1040	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung; lavtkogende hydrogeneret nafta 50-<55% Destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie 40-<45% calcium sulfonate 1-<5%
DINITROL ML LA	1248	Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater 50-<55% Calcium sulfonate 1-<5% Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated 1-<5% 2-butoxyethanol; ethylenglycolmonobutylether <1%