



Danish Bottling Company A/S

Skerrisvej 4
7330 Brande

29. januar 2026

Tilslutningstilladelse til terrænnært grundvand fra Skerrisvej 7330 Brande

I forbindelse med etablering af nyt bygværk på Danish Bottling Company, beliggende i kloakopland 2C73, Skerrisvej 4, 7330 Brande, matr.nr. 1g, Skerris, Brande, er der ansøgt om tilladelse til tilslutning af terrænnært grundvand fra permanent grundvandssænkning, fra matriklen.



Afgørelse

Ikast-Brande Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af terrænnært grundvand fra Danish Bottling Company, Skerrisvej 4, 7330 Brande til offentlig regnvandsledning i kloakopland 2C73. Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21

Ikast-Brande Kommune har på baggrund af VVM-ansøgningen og den

Virksomhed Vand og
Klima
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Sagsbehandler:
Diana Olesen
E-mail:
dianole@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603347
Sagsnr.:
06.01.15-P19-32-25



gennemførte VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning af eksisterende anlæg eller omgivelserne. På den baggrund er der truffet en særskilt afgørelse om, at projektet ikke kræver en miljøvurdering i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Tilladelsen meddeles på flg. vilkår:

Vilkår

1. Terrænnært grundvand fra permanent grundvandssænkning skal afledes som beskrevet i nærværende tilladelse, herunder vilkår.
2. Grundvandet skal afledes via interne regnvandsledninger til den offentlige regnvandsledning.
3. Afledningen af grundvand skal ske via tilslutningspunktet i Skerisvej.
4. Den samlede afledning af terrænnært grundvand må ikke overstige 6 m³/t, svarende til 60.000 m³/år.
5. Der skal etableres en prøvetagningsbrønd, hvor det er muligt at udtage en grundvandsprøve i frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønd skal have en diameter på min. 400 mm, indstikket i brønden skal være på 50 mm og med min. 200 mm fri vandstråle.
6. Afledning af grundvand, må ikke give anledning til forurening af regnvandssystem eller recipient.
7. Der skal udtages 1 årlig prøve for PFAS (tabel 1), første prøve skal udtages umiddelbart efter færdigmelding af anlægget. Analyseresultat indsendes til spildevand@ikast-brande.dk senest 4 uger efter prøvetagning.

Hvis der ikke er overskridelser de første 3 år, kan vilkåret kunne udgå.

8. Grundvandet må ikke overskride nedenstående grænseværdier i tabel 1.

Parameter	Enhed	Grænseværdi
Σ PFAS, 24 stoffer	ng/l	4,4

Tabel 1: Grænseværdi for terrænnært grundvand.

9. Prøveudtagning og analyse skal udføres af et akkrediteret laboratorium.



Analyserapporten skal indeholde oplysninger om tidspunkt og sted for prøveudtagning, prøvetagningsmetode, analysemetode, registrerede vandmængder på prøveudtagningstidspunkt.

Alle udgifter i forbindelse med prøveudtagning afholdes af virksomheden.

10. Ved overskridelse af grænseværdien i vilkår 8 (tabel 1), skal virksomheden fremsende en redegørelse for overskridelsen. Såfremt der er behov for afhjælpende foranstaltning, foretages dette efter aftale med tilsynsmyndigheden.
11. Færdigmelding af kloaksystem skal ske via Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/miljoe-og-vand/spildevand og påføres sagsnr. 06.01.15- P19-32-25.
12. Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er etableret inden 2 år fra tilladelsesdatoen.

Miljøteknisk redegørelse

I forbindelse med etablering af nyt bygværk, der placeres på en skrånende del matriklen. Grundens topologi betyder at bygværket etableres med høj sokkel i den nordlige ende og et gulv i terræn i den sydlige ende. I den sydlige ende skal etableres en rampe til varelevering. Da rampen etableres til en dybde, hvor der i årets vådeste måneder findes terrænnært grundvand, etableres rampen med dræn. Dette medfører at der skal etableres en permanent grundvandssænkning, som ønskes tilsluttet eksisterende regnvandsledning på matriklen.

Det forventes at det vil være nødvendigt at bortlede mellem 5-6 m³/t. Hvilket svarer til en maks. bortledning på 60.000 m³/år. Vandet ledes til eksisterende regnvandsledning på matriklen, som udleder i Brande Å i den nordlige del af matriklen.


Virksomheden producerer og distribuerer vand og læskedrikke. Denne tilladelse omhandler kun det terrænnære grundvand der skal ledes gennem drænene til regnvandsledningen. Dette vand forventes at have en god kvalitet uden miljøfremmede stoffer. Grundvandet der bortledes, er beliggende opstrøms fra V2 kortlagt område, pga. grundvandsstrøm og sænkingsniveauer vurderes det usandsynligt at dræningen vil flytte evt. miljøfremmede stoffer i sydlig retning. Da der er fundet PFAS i det kortlagte område, skal der udtages analyser en gang om året, hvis der ikke er overskridelser efter 3 på hinanden følgende år, vil dette vilkår kunne udgå af tilladelsen, jv. vilkår.

Matr.nr. 1g, Skerris, Brande er beliggende i kloakopland 2C73 i Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2023-2034. Befæstelsesgraden for



området er fastlagt til 15 %, overskrides befæstelsesgraden, skal regnvand håndteres på egen matrikel.

Det terrænnære grundvand tilsluttes i eksisterende skelbrønd på matriklen se figur 1 og 2.

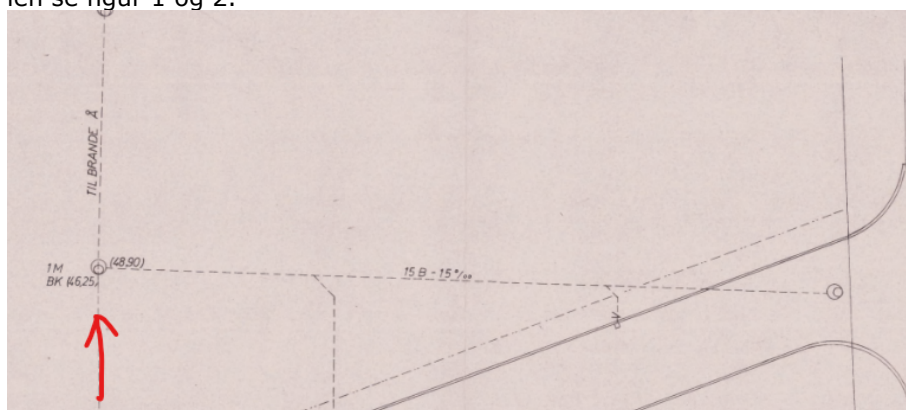

Figur 1: Tilslutningspunkt på matrikel.



Figur 2: Ledningsføring og tilslutningspunkt.

Kommunens bemærkninger

Ikast-Brande Kommune, team spildevand vil med denne tilladelse sikre, at det tilladelige afløbstal overholdes. Med udgangspunkt i de fremsendte oplysninger vurderes det afløbstallet på 6 m³/t for terrænnært overfladevand at kunne overholdes.



Øvrige bemærkninger

Etableres der yderligere befæstelse på matr.nr. 1g, Skerris, Brande, kan det blive nødvendigt at der søges og opnås tilladelse til dette ved Ikast-Brande Kommune, team spildevand.

Tilsyn

Ikast-Brande Kommune har tilsyn med tilslutningen

Retsgrundlag

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven¹ § 28 stk. 3.

Øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til tilslutning af terrænnært grundvand fra matr.nr. 1g, Skerris, Brande.

Der er således ikke taget stilling til eventuelle øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet, f.eks. Planloven, Byggeloven eller Vejloven.

Offentliggørelse, aktindsigt og klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk den **29. januar 2026**.

Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 93. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvem kan klage?

Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens §§ 99 og 100. Afgørelsen kan ikke påklages af lokale afdelinger af landsdækkende organisationer, jf. § 100, stk. 4.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk og følger vejledningen på siden.

På samme side kan du også læse om gebyr for at klage, tilbagebetaling af gebyr, hvordan man klager osv.

¹ Bekendtgørelse om af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.



Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om klageportalen, med mindre der er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte klageportalen, skal du sende din klage samt en begrundet anmodning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast. Ikast-Brande kommune videresender herefter din klage og anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning?

En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Indbringelse for domstolene

Ønskes afgørelsen afprøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101, være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klageregler kan findes på www.naevneneshus.dk

Aktindsigt

Det er muligt at få aktindsigt. Det vil sige, at der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis der ønskes aktindsigt, skal der ske henvendelse til Ikast-Brande Kommune.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Kopi sendt til:

Miljøstyrelsen - mst@mst.dk

Naturstyrelsen - nst@nst.dk

Sundhedsstyrelsen - senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening - dnikast-brande-sager@dn.dk

Danmarks Fiskeriforening - mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen - kasserer@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund - post@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet - midtvestjylland@friluftsradet.dk

Museum Midtjylland - museummidtjylland@museummidtjylland.dk

Ikast-Brande Spildevand - info@ibspild.dk