



Ikast-Brande Spildevand A/S

Europavej 2

7430 Ikast

4. september 2025

**Tilladelse til udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk
1A1102O via eksisterende udløb SFO1010U, Brande**


Artelia har på vegne af Ikast-Brande Spildevand A/S, den 24. april 2025 søgt om tilladelse til eksisterende udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk 1A1102O via eksisterende udløb SFO1010U, med udløb til Brande Å.

Udledningen stammer fra de fælleskloakerede oplande 2C10, 2C10B og 2C67 med tilhørende overløbsbygværk 1F170010 og overløb 6F11044, der afleder det videreførte fællesvand til hovedkloakken, der aflaster opspædet spildevand til udløb SFO1010U via overløbsbygværk 1A1102O og videre til Brande Å. Der tilledes ligeledes spildevand fra 18 separat- og spildevandskloakerede oplande til hovedkloakken. Derudover afledes delvise bidrag fra 9 separat- og spildevandskloakerede oplande. Disse opstrømsliggende oplande har eget udløb for opspædt fællesvand, men den videreførte vandmængde fra disse oplande sker via fællesledningen, der aflaster fællesvand via udløb SFO1010U.

Overløbsbygværket inkl. bassin 1A1102B er etableret på matrikel 7ca, Borup By, Brande.

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603340

Sagsbehandler:
Diana Olesen
E-mail:
dianole@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603347
Sagsnr.:
06.11.00-P19-4-25

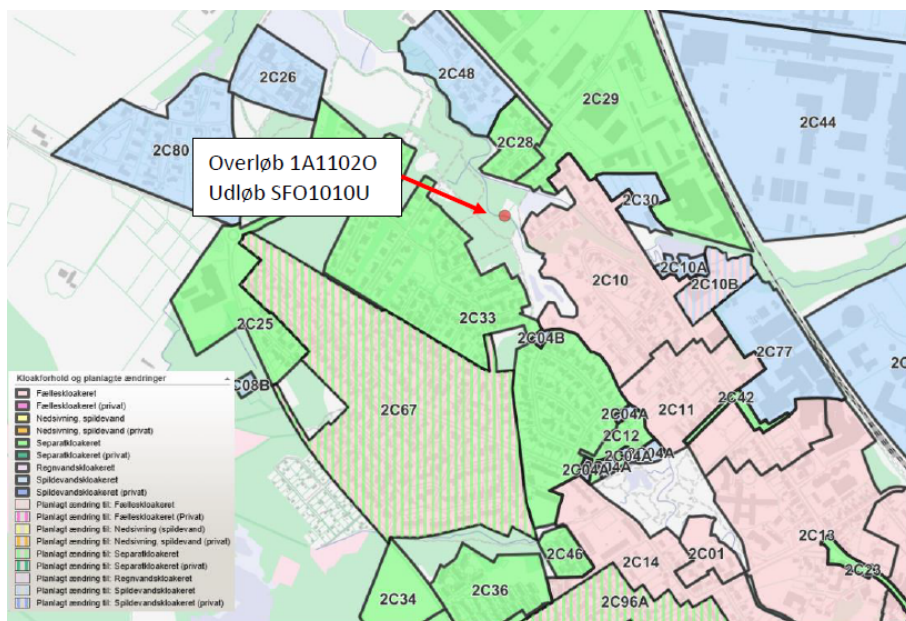

Figur 1: oversigtskort over overløbsbygværk 1A11020 og udløb SFO1010U.

Afgørelse

Ikast-Brande Kommune meddeler tilladelse til udledning fra eksisterende udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk 1A11020 via eksisterende udløb SFO1010U, Brande. Vandet udledes til Brande Å.

Tilladelsen er som udgangspunkt tidsubegrænset, men skal revideres ved væsentlige ændringer af kloaksystemet, af udledte stofmængder eller andre ændringer, der kan påvirke recipienten.

Tilladelsen gives efter §28 i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Udledningstilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger i ansøgningen (jf. bilag 2), samt under forudsætning af, at de nedenstående vilkår overholdes.

Vilkår

1. Udledningen skal stemme overens med det ansøgte. Evt. ændringer skal indberettes og godkendes af Ikast-Brande Kommune.
2. Ikast-Brande Spildevand A/S skal søge om fornyet/opdateret tilladelse, hvis vandets stofsammensætning eller mængden af udledt spildevand ændres væsentligt. Det er Ikast-Brande Kommune, der afgør om der er tale om en væsentlig ændring.
3. Overløb (antal/år) og udledte vandmængder ($\text{m}^3/\text{år}$) skal løbende registreres. Hvis der ikke foreligger målte registreringer, kan over-

¹ Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024



løbsmængderne beregnes på baggrund af en valideret model, efter aftale med Ikast-Brande Kommune.

Et overløb defineres som en overløbshændelse over en periode på maksimalt 2 timer.

4. Beregningerne/registreringerne jf. vilkår 4, skal indgå i den årlige indberetning til Miljøstyrelsen via PULS.
5. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brink i Brande Å.
6. Udledningen må ikke medføre generelle uhygiejniske forhold i vandløb eller på brinker.
7. Udledningen må ikke medføre en negativ tilstandsændring i mål-satte vandløb, eller forhindre opfyldelse af miljømålsætninger.
8. Hvis udledningen af spildevand, efter Ikast-Brande Kommunes vurdering, medfører uacceptable påvirkninger af recipienten, kan Ikast-Brande Kommune kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger.
9. Udløbspunktet må ikke ændres. Nummer SFO1010U beholdes i Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan.
10. Ikast-Brande Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af overløbsbygværk og afløb frem til og med udløbspunktet i recipienten.
11. Mindst én gang årligt skal overløbsbygværkets tilstand og funktionalitet kontrolleres af Ikast-Brande Spildevand A/S. Fundne fejl og mangler skal udbedres. Der skal føres driftsjournal af dette.
12. Mindst én gang årligt skal Ikast-Brande Spildevand A/S inspicere udløbspunktet og rense recipienten samt omkringliggende arealer for eventuelt ristestof. Der skal føres driftsjournal af dette.
13. Vedligehold og rensning af overløbsbygværket og udløbet, skal ske på en måde, så slam og ristestof ikke bliver udledt til recipienten. Spuling af overløbsbygværk må kun udføres i tørvejsperioder.
14. Funktionsfejl ved overløbsbygværket, uheld med udledning til de omkringliggende arealer, overfladerne og lignende, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden samt Ikast-Brande Kommune. Ved større uheld skal der alarmeres via 112.



Sagsfremstilling

I forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn har Ikast-Brande Spildevand A/S fået påbud om at indhente udledningstilladelse til eksisterende udløb SFO1010U fra overløbsbygværk 1A1102O til Brande Å.

Udløb SFO1010U har eksisteret siden år 1992, men det oprindelige dokument bag udledningstilladelsen er gået tabt i forbindelse med Amternes nedlæggelse. Der er imidlertid givet en tilladelse i og med, at der i Miljøportalen er registreret et overløb. Disse registreringer har Amterne/andre myndigheder lavet i forbindelse med at de oprindelige udledningstilladelser blev givet. Grundlaget for udledningstilladelserne ligger for nu implicit i anlæggenes angivelse på Miljøportalen, samt både nuværende og tidligere godkendte spildevandsplaner. Nærværende afgørende vil udgøre den fremtidige formelle dokumentation for en tilladelse til overløb SFO1010U.

Udløbet kommer i brug ved større regnhændelser, hvor der ikke er plads nok i nedstrøms fælleskloak.

Beskrivelse af overløbsbygværk


Udledning sker via overløbsbygværk 1A1102O, som er beliggende på matr.nr. 7ca, Borup By, Brande. Ikast-Brande Kommune ejer matriklen.

Overløbsbygværk og udløb er etableret i 1992. Bygværket har 90 m³ sparevolumen i form af en cirkulær tank. Tankens diameter er oplyst til 13,2 m, hvilket er kontrolleret ved manuel opmåling i forbindelse med udarbejdelse af nærværende udledningstilladelse.

Overløb fra tanken sker til Brande Å i kote 38,48 m, svarende til 2,16 m over tankens oplyste bundkote (Tank BK: 36,32).

Tanken fungerer som en "udposning" på hovedsystemet og træder i funktion, når den videreførende ø600 mm betonlednings kapacitet er opbrugt. Tilledningen af fællesvand til bassinet sker via overløb 1A1017O (beliggende på hovedkloakken) i kote 37,15 m, svarende til 1,51 m over rør top i hovedsystemet (den videreførende ledning).

Det betyder at first flush videreføres til renseanlægget inden der sker overløb til sparebassin 1AS1102B. Overløb fra sparebassinet sker via overløb 1A1102O i kote 38,48, hvilket medfører at volumen i sparebassinet ved regn, der ikke udnytter tankens volumen fuld ud, føres tilbage til hovedsystemet og derfra til renseanlægget.



Udløbspunktet er placeret i X:506949 Y: 6200744 UTM32, og udledningen sker via ø1000 ledning fra overløb 1A1102O. Dimensioneringen af udløbsledningen er kontrolleret ved besigtigelse og manuel opmåling i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende ansøgning.

Den videreførende vandmængde transporteres til afskærende system via en ø600 mm beton ledning og derfra til Brande renseanlæg. Dimensionen er kontrolleret ved manuel opmåling i forbindelse med besigtigelse forud for nærværende ansøgning.



Data for udløb SF1010U, Brande Å

Udløbsdata fra SF01010U er fastlagt på baggrund af overløbsmængder fra Ikast-Brande kommunes gældende spildevandsplan for status og plan scenariet.



Af skemaet fremgår det, at data for status er oplyste overløbsvandmængder for år 2021. For plan er tallene beregnet af EnviDan A/S.

Planen for oplandene 2C10B og 2C67 er planlagt separatkloakeret og dette plangrundlag fremgår som plan i tabel 1.

Tabel 1: Overløbsmængder for 1F17010.

	Status	Plan
Vandmængde	3.100 m ³ /år	1.100 m ³ /år
Antal overløb	13 pr. år	5 pr. år
BOD	93 kg/år	33 kg/år
Total N	37 kg/år	13 kg/år
Total P	6,2 kg/år	2,2 kg/år

Af udløbsskemaer fremgår, at kun kloakopland 2C10 vil bidrage i plan sammenlignet med 2C10, 2C10B og 2C67 i status, hvilket medfører reduktionen i overløbsmængder og hyppighed.

Rensning af overløbsvandet

Bassinet træder først i funktion, når den videreførende ø600 mm betonlednings kapacitet er opbrugt, hvorfor first-flush vil blive ført videre i systemet, når overløb forekommer. Overskrides kapaciteten af den videreførende ledning ledes fællesvand til et sparebassin og afledning herfra sker først når dette volumen er opbrugt. Det vil sige at ved en regnhændelse der ikke medfører opstuvning til overløbskoten, da ledes al vand tilbage til hovedsystemet.

Da der er tale om et lukket bassin med tæt bund, så kan der ikke forventes nogen væsentlig rensning af vandet inden udløb.

Kommunens bemærkninger/samlet vurdering

Vandområdeplaner

Udledningen fra SFO1010U sker til Brande å, som er målsat til "godt økologisk potentiale". Den aktuelle tilstand er "moderat økologisk tilstand".

Tabel 2: Økologisk tilstand og mål for Storå (Sognegrøften), Vandområdeplaner 2021-2027.

Kvalitetselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofytter	God økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand
Fytobenthos	God økologisk tilstand	Ukendt
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Ukendt
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-godt økologisk tilstand



Der er ikke planlagt indsatserne i regi af vandområdeplanerne.

Nærværende udledningstilladelse har til formål formelt at genskabe et dokument, som kan forevises myndigheder ved kontrol. Det eksisterende anlæg ændres ikke, og udledningen af vand til Brande Å er uændret.

Det skal påpeges, at de nævnte kloakoplande ligger i oplandet til Skjern Å. Dvs. at såfremt der ikke fandtes et overløb, ville overfladevandet fra større regnhændelser alligevel blive ledt til samme recipient. Dette scenarie ville stadig medføre opblanding af sanitært spildevand i oversvømmelsen. Den eneste forskel ville være, at der ville være tale om en diffus afledning og der sandsynligvis ville ske markante skader på boliger og infrastruktur, samt opstå uhygiejniske forhold i større områder – herunder sandsynligvis også på beskyttede naturarealer nær recipienter, før vandet vil nå recipienten.

På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at den eksisterende udledning fortsat skal kunne finde sted som ansøgt.

Grundvand

Da der ikke etableres nye ledninger eller bassiner, og der er tale om en eksisterende udledning, vurderer Ikast-Brande Kommune, at udledningen hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen for grundvandsforekomsterne i området.

Beskyttet natur

Brande Å er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens² §3, hvorfor disses tilstand ikke må ændres som følge af udledningen.

Som beskrevet har overløbsbygværk og udløb eksisteret siden 1992, og er oprindeligt godkendt af Ringkøbing Amt. Nærværende tilladelse ændrer ikke på de eksisterende forhold.

Der er ikke ændringer i udledningen, udledning sker kun ved overløb og udledningen begrænser risikoen for skader på både boliger, infrastruktur og øvrig natur i som beskrevet i ovenstående afsnit. På den baggrund vurderer Ikast-Brande Kommune, at der ikke er tale om en tilstandsændring af beskyttede naturtyper.

Natura 2000

Udløbet er beliggende 5,5 km sydvest for Natura 2000-område nr. 75, Harrild Hede, Ulvemosen g heder i Nørlund plantage, som udgøres af habitatområde nr. H64. Der er ingen forbindelseslinjer mellem projektområdet

² Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.



og habitatområdet, hvorfor Ikast-Brande Kommune vurderer, at dette Natura 2000-område ikke påvirkes.

Det væsentligste Natura 2000-område at vurdere ift. udledning er Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å, som udgøres af habitatområde H61 og fuglebeskyttelsesområde F118, er beliggende 27 km vest for udløb SFO1010U. Brande Å er hydrologisk forbundet med Ringkøbing Fjord.

Koblet med regnhændelser i øvrige oplande, enten i form af udbredte skybrud eller langvarig normalregn, er det teoretisk muligt at afstrømningen kan påvirkes nær Natura 2000-området, men som beskrevet tidligere vil udledningen fra netop SFO1010U være begrænset til overløb fra fælleskloakken, som sker ved f.eks. skybrud, hvor fællessystemets kapacitet overskrides. Selv hvis et overløb i SFO1010U skulle falde sammen med høj afstrømning i Skjern Å systemet, vurderes bidraget fra overløbet at være marginalt, da oplandet tilknyttet SFO1010U udgør en meget lille procentdel af det samlede opland. På baggrund af dette, vurderer Ikast-Brande Kommune at udledningen ikke medfører hydrauliske påvirkninger af Natura 2000-området.

Udledningen fra SFO1010U stammer fra overløb fra fællesledningen. Dvs. at vandet består af overfladevand iblandet gråt spildevand, og derfor vil der findes en række stoffer i vandet. I ansøgningen fremgår data som vist i tabel 3.

Tabel 3: Oversigt over antal overløb, vand og stofmængder status og plan i henhold til spildevandsplanen.

	Status	Plan
Vandmængde	3.100 m ³ /år	1.100 m ³ /år
Antal overløb	13 pr. år	5 pr. år
BOD	93 kg/år	33 kg/år
Total N	37 kg/år	13 kg/år
Total P	6,2 kg/år	2,2 kg/år

Hvis ikke der var overløb på fællessystemet, ville der som tidligere beskrevet ske oversvømmelser af boliger, infrastruktur og natur. Eftersom Skjern Å systemet er naturlig recipient for kloakoplandet, ville en oversvømmelse stadig blive ledt til vandløbssystemet, hvilket betyder, at de oplyste stoffer i tabel 3 i nogen grad ville ende i vandmiljøet uanset udløb eller ej. Forskellen er at uden udløb SFO1010U ville der ske skader og forekomme uhygiejniske forhold i en stor del af kloakoplandene før vandet når recipienten.

I vandmiljøet vil der ske en vis omsætning af nævnte stoffer, hvorfor de oplyste stofmængder vil være mindre, før vandet når Natura 2000-området.



Udløb SFO1010U har eksisteret siden 1992. Denne tilladelse medfører ikke en ændring af de eksisterende forhold. Det er derfor Ikast-Brande Kommunes vurdering, at udledningen ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De arter der er oplistet på Habitatdirektivets⁴ bilag IV er strengt beskyttede i og udenfor Natura 2000-områderne. Der skal derfor vurderes om arternes yngle- og rasteområder påvirkes. Ikast-Brande Kommune har adgang til landsdækkende data for registrering af Bilag IV-arter i 10x10 km kvadranter. I kvadranten, der dækker området hvor udløb SFO1010U ligger, er der registreret følgende arter: xxx. Data for de præcise registreringer findes ikke.

Udløb SFO1010U har nuværende placering siden 1992. Denne tilladelse ændrer ikke på de eksisterende forhold, hvorfor Ikast-Brande Kommune vurderer at bilag IV-arterne ikke påvirkes.

Retsgrundlag

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven § 28.

Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid, og uden erstatning, ændre eller tilbagekalde tilladelsen, hvis kommunen ikke mener, at forudsætningerne er opfyldt, hvis ny viden taler herfor eller hvis vilkår findes utilstrækkelige og/eller uhensigtsmæssige. Hvis tilladelsen kaldes tilbage eller vilkårene bliver ændret, vil dette blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

Partshøring, offentliggørelse, aktindsigt og klagevejledning

Denne afgørelse har været i partshøring ved spildevandsselskabet. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk den **4. september 2025**.

Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 91 og § 98, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb, som er 4 uger efter offentliggørelse. Det vil sige den **2. oktober 2025**.

Vejledning til at indgive klage kan læses i bilag 3.

Det er muligt at få aktindsigt. Det vil sige, at der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis der ønskes aktindsigt, skal der ske henvendelse til Ikast-Brande Kommune.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.



Med venlig hilsen

Diana Olesen
Konsulent

Bilag:


Bilag 1: Kortmateriale
Bilag 2: Ansøgningsmateriale
Bilag 3: Klagevejledning- og søgsmålsvejledning

Kopi sendes til:

Miljøstyrelsen:	mst@mst.dk
Naturstyrelsen:	nst@nst.dk
Embedslægeinstitutionen Midtjylland:	senord@sst.dk
DN-Lokal	dnikast-brande-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening:	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen:	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund:	post@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet Midtvestjylland	midtvestjylland@friluftsraadet.dk
Museum Midtjylland:	museummidtjylland@museummidtjylland.dk



BILAG 1

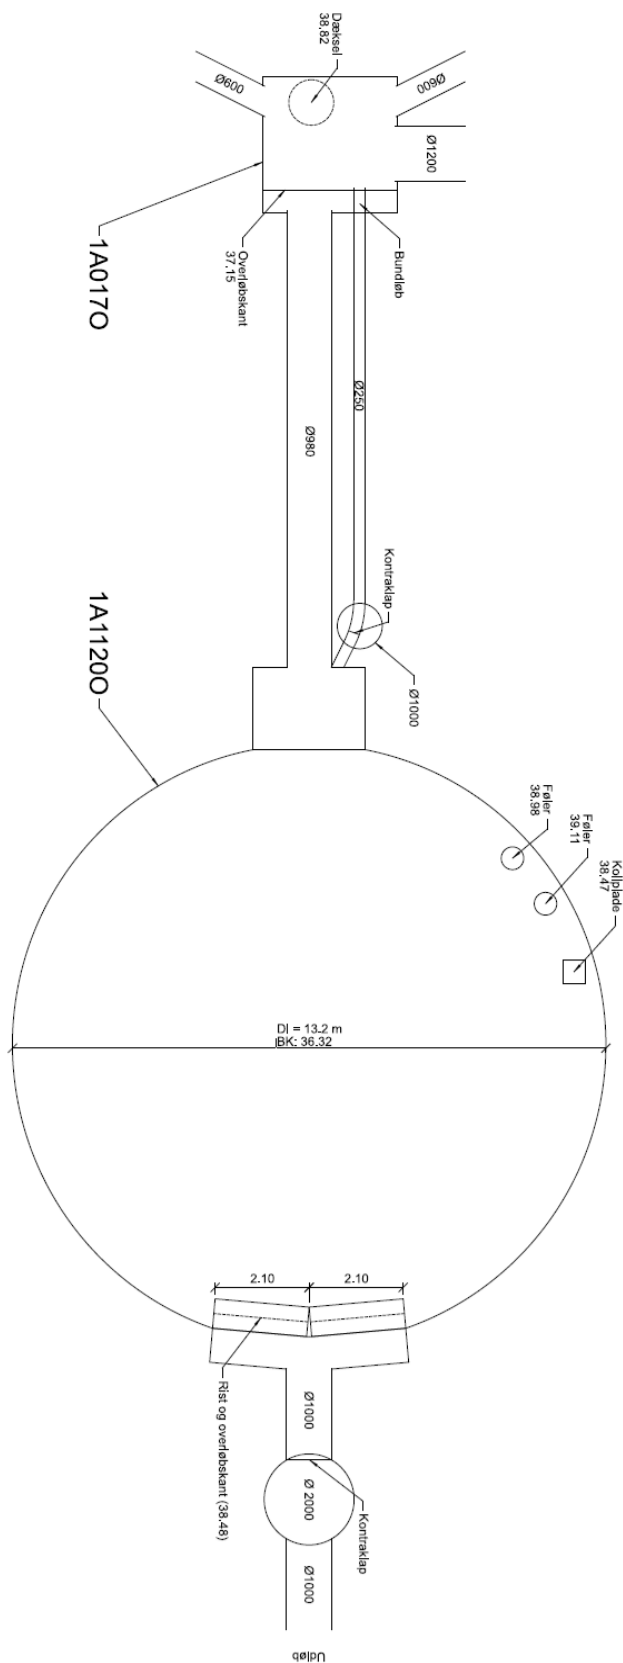



BILAG 2

Ansøgningssmateriale



Ikast - Brande Kommune
Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast


24.04.2025
Projekt nr.: 1021694
+45 2880 8968
awg@arteliagroup.dk

Vedr.: Ansøgning om udledningstilladelse ved eksisterende udløb SFO1010U for overløbsvand fra overløbsbygværket 1A1102O

På vegne af Ikast-Brande Spildevand A/S fremsendes hermed ansøgning om udledningstilladelse fra eksisterende udløb SFO1010U med tilhørende overløbsbygværk 1A1102O - etableret i år 1992.

1. Opland til udløb SFO1010U

De fælleskloakerede oplande 2C10, 2C10B og 2C67 med tilhørende overløbsbygværk 1F17001O og overløb 6F11044 afleder det videreførte fællesvand til hovedkloakken, der aflaster opspædt spildevand til udløb SFO1010U via overløbsbygværk 1A1102O og dermed recipienten Brande Å.

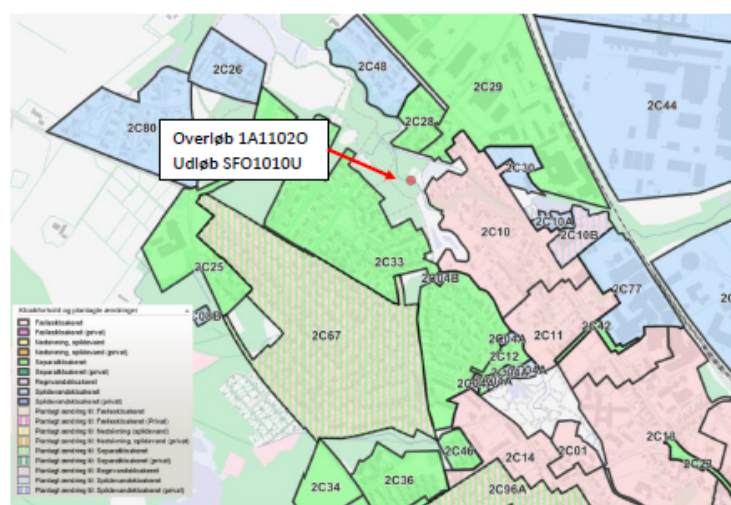

Figur 1 - Oversigtskort over kloakoplande i Brande by, omkring udløb SFO1010U (Rød prik)

Artelia A/S
Østre Havnegade 18, 1.th
DK-9000 Aalborg
+45 9812 1911
CVR: 64 04 56 28
www.arteliagroup.dk




Overløbsbygværk 1A1102O modtager fællesvand fra kloakopland 2C10, 2C10B og 2C67, og den primære vandmængde der afledes overløb 1A1102O, vil stamme fra de tre fælleskloakeret oplande, under regn.

Der tilledes dog også spildevand fra 18 separat- og spildevandskloakeret oplande til hovedkloakken og dermed også til overløb 1A1102O.

Derudover afledes delvise bidrag fra yderligere 9 separat- og spildevandskloakeret oplande. Disse opstrømsliggende oplande har eget udløb for opspædt fællesvand, men den videreførte vandmængde fra disse oplande sker via fællesledningen, der aflaster fællesvand via udløb SFO1010U.

Overløbsbygværket inkl. bassin 1A1102B er etableret på matrikel 7ca, Borup By, Brande, der ejes af Ikast-Brande Kommune.

Placeringen af overløbsbygværket fremgår af figur 2 og 3.

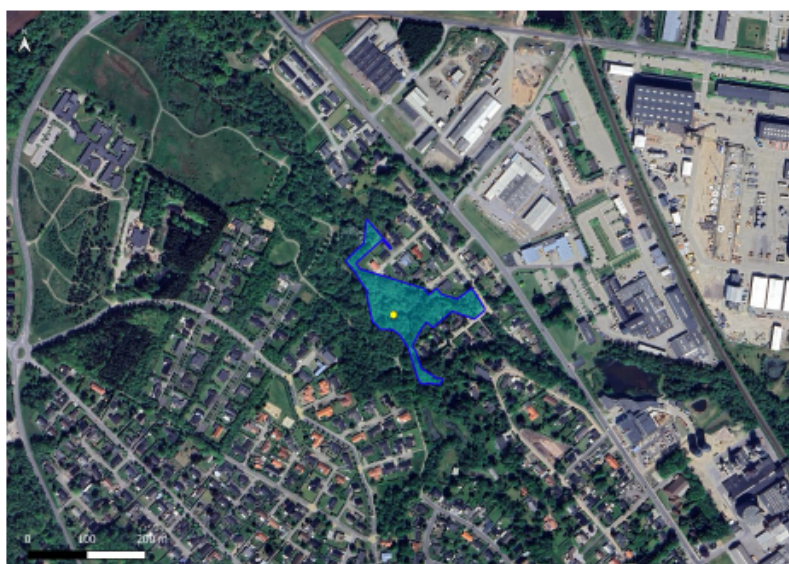

Figur 2 - Placering af overløbsbygværk er markeret med gul prik inden for matrikel 7ca, Borup By, Brande.



Figur 3 Udsnit af kloakdatabasen for området ved udløb SFO1010U

Statusoplysninger for udløb overløbsbygværk 1A11020 jf. spildevandsplanen

Ifølge Ikast-Brandes gældende spildevandsplan foreligger de følgende oplysninger for status om udløb SFO1010U:

ID	Rensning	Areal/Reduceret areal	Overløb pr. år	Overløbsmænde	BOD	Total N	Total P
SFO1010U	Bassin (275m³)	35,5ha/9,2ha	13	3.100m³/år	93 kg/år	37 kg/år	6,2 kg/år

Tabel 1. Spildevandsplanens data for udløb SFO1010U

2. Overløbsbygværks kapacitet og udformning

Overløbsbygværk og udløb er etableret i 1992. Bygværket har 90 m³ sparevolumen i form af en cirkulær tank. Tankens diameter er oplyst til 13,2 m, hvilket er kontrolleret ved manuel opmåling i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende udledningstilladelse.

Overløb fra tanken sker til Brande Å i kote 38,48 m, svarende til 2,16 m over tankens oplyste bundkote (Tank BK: 36,32).

Tanken fungerer som en "udposning" på hovedsystemet og træder i funktion, når den videreførende ø600mm beton lednings kapacitet er opbrugt. Tilledningen af fællesvand til bassinet sker via overløb 1A10170 (beliggende på hovedkloakken) i kote 37,15 m, svarende til 1,51 m over rør top i hovedsystemet (den videreførende ledning).

Det betyder at first flush videreføres til renseanlægget inden der sker overløb til sparebassin 1A1102B. Overløb fra sparebassinet sker i via overløb 1A11020 i kote 38,48, hvilket medfører at



volumen i sparebassinet ved regn, der ikke udnytter tankens volumen fuld ud, føres tilbage til hovedsystemet og derfra til renseanlægget.

Bilag 1 viser en tegning over overløbsbygværket 1A1017O, der aflaster til sparevolumen samt 1A1120O, der aflaster til Brande Å ved udløb SFO1010U.

3. Baggrund for ansøgningen om ny udledningstilladelse

Der er tale om et eksisterende udløb med tilhørende bassinanlæg, som har fungeret som udledning af overløbsvand i mange år – siden 1992, hvor bassin og overløbsfunktionen blev etableret.

Udløbet kommer i brug ved større regnhændelser, hvor der ikke er plads nok i nedstrøms fælleskloak.

Kloakopland opstrøms udløb SFO1010U

Kloakoplandets samlede areal udgør på 35,5 ha, svarende til et reduceret areal på 9,2ha. Opland 2C10 og 2C67 har jævnfør spildevandsplanen en befæstelsesgrad på 0,3 og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9, men at opland 2C10B har en befæstelsesgrad på 0,5 og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

Recipient for udløb SFO1010U

Udledning fra overløbsbygværket sker i status til Brande Å.


I status udledes opspædt spildevand gennem overløbsbygværk 1A1017O (på hovedkloakken) til bassin 1A1102B og derfra gennem overløb 1A1102O til udløb SFO1010U.

Udløbspunktet er placeret i X: 506949 Y: 6200744 UTM32, og udledningen sker via ø1000 ledning fra overløb 1A1102O. Dimensionen af udløbsledningen (ø1000 bt.) er kontrolleret ved besigtigelse og manuel opmåling i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende ansøgning. Se bilag 1 for principskitse.

Den videreførende vandmængde transporteres til det afskærende system via en ø600mm beton ledning og derfra til Brande renseanlæg. Dimensionen er kontrolleret ved manuel opmåling i forbindelse med besigtigelse forud for nærværende ansøgning.

Udledningstilladelsen ansøges på samme vilkår, som i status (de i nærværende ansøgning beskrevne forhold).

Recipienten og udledningsspunktet for ny udledningstilladelse fremgår af figur 4 og figur 5.

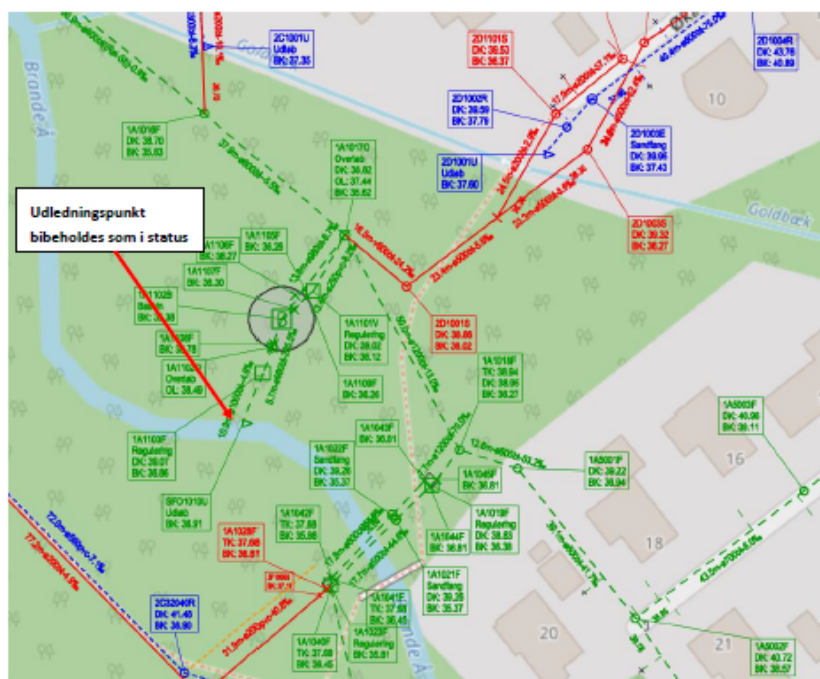

Figur 3 - Oversigtskort over bygværket og dets udledningspunkt til Brande Å.

4. Data for udløb SF01010U, Brande Å

Udløbsdata fra SF01010U er fastlagt på baggrund af overløbsmængder fra Ikast – Brande kommunes gældende spildevandsplan for status og plan scenariet.

Af skemaet fremgår det, at data for status er oplyste overløbsvandmængde for år 2021. For plan scenariet er tallene beregnet af EnviDan A/S.

Planen for oplandene 2C10B og 2C67 er planlagt separatkloakerede og dette plangrundlag fremgår som "plan" i tabel 2.

De af EnviDan oplyste udledte årsmængder fremgår af tabel 2.



	Status	Plan
Vandmængde	3.100 m ³ /år	1.100 m ³ /år
Antal overløb	13 pr. år	5 pr. år
BOD	93 kg/år	33 kg/år
Total N	37 kg/år	13 kg/år
Total P	6,2 kg/år	2,2 kg/år

Tabel 2 - Overløbsmængder for 1F170010

Af udløbsskemaer fremgår, at kun kloakopland 2C10 vil bidrage i plan sammenlignet med 2C10, 2C10B og 2C67 i status, hvilket medfører reduktionen i overløbsmængder og hyppighed.

4.1. Rensning af overløbsvand

Bassinet træder først i funktion, når den videreførende ø600mm beton lednings kapacitet er opbrugt, hvorfor first-flush vil blive ført videre i systemet, når overløb forekommer. Overskrides kapaciteten af den videreførende ledning (ø600 bt.) ledes fællesvand til et sparebassin og afledning herfra sker først når dette volumen er opbrugt. Det vil sige at ved en regnhændelse der ikke medfører opstuvning til overløbskoten, da ledes al vand tilbage til hovedsystemet.

Da der er tale om et lukket bassin med tæt bund, så kan der ikke forventes nogen væsentlig rensning af vandet inden udløb.

5. Recipientforhold

Brande Å er omfattet af Vandløbsregulativet fra Ikast-Brande Kommune, "Brand Å nr. 1" af november 2001.

Regulativet dækker Brande Å fra stationering 0 m til stationering 11.711 m.

Brande Å løber sammen med Skjern Å nordvest for Brande by, og der er i status registeret 13 udløb til åen pr. år (jf. tabel 2), herunder udløb SFO1010U, mens det forventes at antal udløb reduceres til 5 pr. år efter gennemførelse af planscenariet i det nuværende planlægningsgrundlag.

Jævnfør "Vandområde plan 2021 - 2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn", er Brande Å tilstands vurderet til at have en god økologisk tilstand, og opfylder derfor målsætningen i EU's vandrammedirektiv.

6. Ny udledningstilladelse

Ikast-Brande Spildevand A/S ønsker på baggrund af nærværende ansøgning at indhente udledningstilladelse til udløb SFO1010U med tilhørende bassinanlæg og overløbsbygværk eftersom den tidligere udledningstilladelse er bortkommet.



BILAG 3

Klagevejledning- og søgsmålsvejledning **(i henhold til Miljøbeskyttelsesloven¹)**

Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§91 og 98, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens §93. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvem kan klage?

Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens §§99 og 100. Afgørelsen kan ikke påklages af lokale afdelinger af landsdækkende organisationer, jf. §100, stk. 4.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage oven denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk og følger vejledningen på sidne.

På samme side kan du læse om gebyr for at klage, tilbagebetaling af gebyr, hvordan man klager osv.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte klageportalen, skal du sende din klage, samt en begrundet anmodning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune, Teknisk område, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast. Ikast-Brande Kommune videresender herefter din klage og anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning?

En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. Miljøbeskyttelseslovens §96.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klageregler kan findes på www.naevneneshus.dk