



Ikast-Brande Spildevand A/S

Europavej 2

7430 Ikast

22. januar 2026

**Tilladelse til udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk
1L1001O via eksisterende udløb 1L1101U, Brande**

Artelia har på vegne af Ikast-Brande Spildevand A/S, den 23. oktober 2025 søgt om tilladelse til eksisterende udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk 1L1001O via eksisterende udløb 1L1101U, med udløb til Brande Å.

Udledningen stammer fra de fælleskloakerede oplande 2C19 og 2C19A. Opland 2C19A er planlagt separatkloakeret. Derudover stammer udledningen fra oplandene 2C19E, 2C19F, 2C19G og 2C19H, som alle er spildevandskloakerede, og kun bidrager med spildevand i tilfælde af overbelastning af systemet.

Spildevandet fra kloakoplande 2C19E, 2C19F, 2C19G og 2C19H, samt fællesvand fra 2C19A og en del af 2C19, afleder mod 1J20202F. Spildevand herfra løber gennem systemet mod Sandfeld Renseanlæg. Hvis der ikke er kapacitet nok i systemet, vil vandet stuve op mod overløb 1L1001O, udløbspunkt 1L1101U.

Overløbsbygværket samt udløbspunkt 1L1101U er etableret på matrikel 7000ax, Brande By, Brande.

Virksomhed Vand og
Klima
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Sagsbehandler:
Diana Olesen
E-mail:
dianole@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603347
Sagsnr.:
06.11.00-P19-10-25



Figur 1: Oversigtskort over overløbsbygværk 1L1001O og udløb 1L1101U, grønne op-lande er fælleskloakeret, røde er spildevandskloakeret og blå er planlagt separatkloakeret.

Afgørelse

Ikast-Brande Kommune meddeler tilladelse til udledning fra eksisterende udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk 1L1001O via eksisterende udløb 1L1101U, Brande. Vandet udledes til Brande Å.

Tilladelsen er som udgangspunkt tidsubegrænset, men skal revideres ved væsentlige ændringer af kloaksystemet, af udledte stofmængder eller andre ændringer, der kan påvirke recipienten.

Tilladelsen gives efter §28 i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Udledningstilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger i ansøgningen (jf. bilag 2), samt under forudsætning af, at de nedenstående vilkår overholdes.

Vilkår

1. Udledningen skal stemme overens med det ansøgte. Evt. ændringer skal indberettes og godkendes af Ikast-Brande Kommune.
2. Ikast-Brande Spildevand A/S skal søge om fornyet/opdateret tilladelse, hvis vandets stofsammensætning eller mængden af udledt

¹ Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025



spildevand ændres væsentligt. Det er Ikast-Brande Kommune, der afgør om der er tale om en væsentlig ændring.

3. Overløb (antal/år) og udledte vandmængder ($m^3/\text{år}$) skal løbende registreres. Hvis der ikke foreligger målte registreringer, kan overløbsmængderne beregnes på baggrund af en valideret model, efter aftale med Ikast-Brande Kommune.

Et overløb defineres som en overløbshændelse over en periode på maksimalt 2 timer.

4. Beregningerne/registreringerne jf. vilkår 4, skal indgå i den årlige indberetning til Miljøstyrelsen via PULS.
5. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brink i Brande Å.
6. Udledningen må ikke medføre generelle uhygiejniske forhold i vandløb eller på brinker.
7. Udledningen må ikke medføre en negativ tilstandsændring i målsatte vandløb, eller forhindre opfyldelse af miljømålsætninger.
8. Hvis udledningen af spildevand, efter Ikast-Brande Kommunes vurdering, medfører uacceptable påvirkninger af recipienten, kan Ikast-Brande Kommune kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger.
9. Udløbspunktet må ikke ændres. Nummer 1L1101U beholdes i Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan.
10. Ikast-Brande Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af overløbsbygværk og afløb frem til og med udløbspunktet i recipienten.
11. Mindst én gang årligt skal overløbsbygværkets tilstand og funktionalitet kontrolleres af Ikast-Brande Spildevand A/S. Fundne fejl og mangler skal udbedres. Der skal føres driftsjournal af dette.
12. Mindst én gang årligt skal Ikast-Brande Spildevand A/S inspicere udløbspunktet og rense recipienten samt omkringliggende arealer for eventuelt ristestof. Der skal føres driftsjournal af dette.
13. Vedligehold og rensning af overløbsbygværket og udløbet, skal ske på en måde, så slam og ristestof ikke bliver udledt til recipienten. Spuling af overløbsbygværk må kun udføres i tørvejsperioder.



14. Funktionsfejl ved overløbsbygværket, uheld med udledning til de omkringliggende arealer, overfladerne og lignende, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden samt Ikast-Brande Kommune. Ved større uheld skal der alarmeres via 112.

Sagsfremstilling

Udløb 1L1101U har eksisteret siden år 1995, men det oprindelige dokument bag udledningstilladelsen er gået tabt i forbindelse med Amternes nedlæggelse. Der er imidlertid givet en tilladelse i og med, at der i Miljøportalen er registreret et overløb. Disse registreringer har Amterne/andre myndigheder lavet i forbindelse med at de oprindelige udledningstilladelser blev givet. Grundlaget for udledningstilladelserne ligger for nu implicit i anlæggenes angivelse på Miljøportalen, samt både nuværende og tidligere godkendte spildevandsplaner. Nærværende afgørende vil udgøre den fremtidige formelle dokumentation for en tilladelse til overløb 1L1101U.


Udløbet kommer i brug ved større regnhændelser, hvor der ikke er plads nok i nedstrøms fælleskloak og spildevandskloak.

Beskrivelse af overløbsbygværk

Udledning sker via overløbsbygværk 1L1101O, som er beliggende på matr.nr. 7000ax, Brande By, Brande. Matriklen er en offentlig vej.

Overløbsbygværk og udløb er etableret i 1995. Bygværket har 145 m³ sparevolumen. Alt fælles- og spildevand samles som udgangspunkt i brønd 1H4004F, og føres videre mod Sandfeld Renseanlæg. Når ledningssystemet nedstrøms 1H4004F er fyldt, vil vandet stuve op i det opstrøms ledningsled. Når vandet når til kote 41,94 vil det løbe igennem risten i overløbsbygværket, og ved kote 42,09 vil det løbe over overløbskanten, og ud mod udløbet. Hvis vandføringen igennem overløbets rist ikke kan følge med, og vandet stuver videre op til kote 42,32, vil vandet løbe udenom risten og direkte til udløbspunktet.


I henhold til Ikast Brande Kommunes udløbsskemaer fremgår det at der årligt aflastet 4.500 m³ fra udløb 1L1101U.

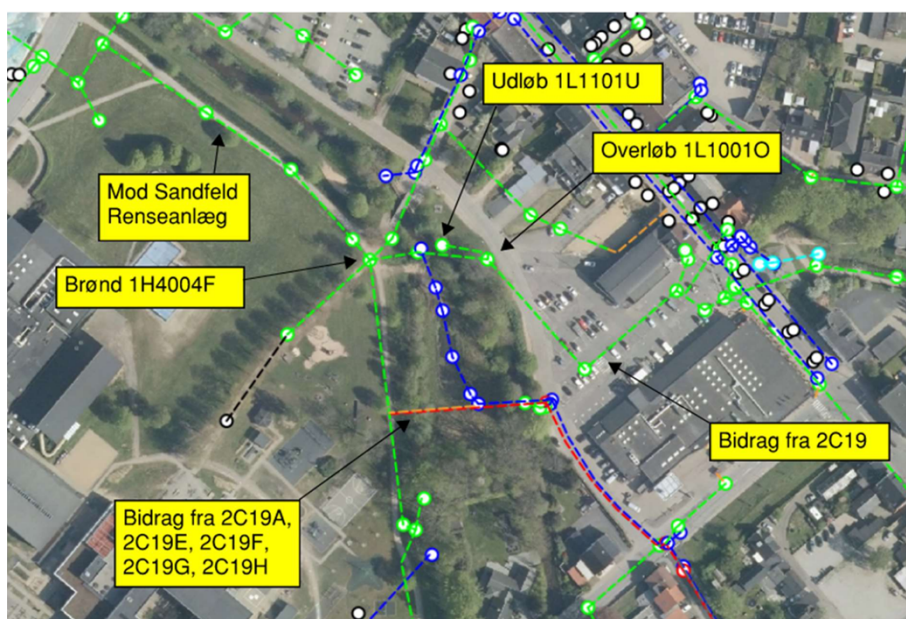

Figur 2: Afløbssystemet omkring udløb 1L1101U.

1L1101U


Registreret mål
Nye opmålinger 2025

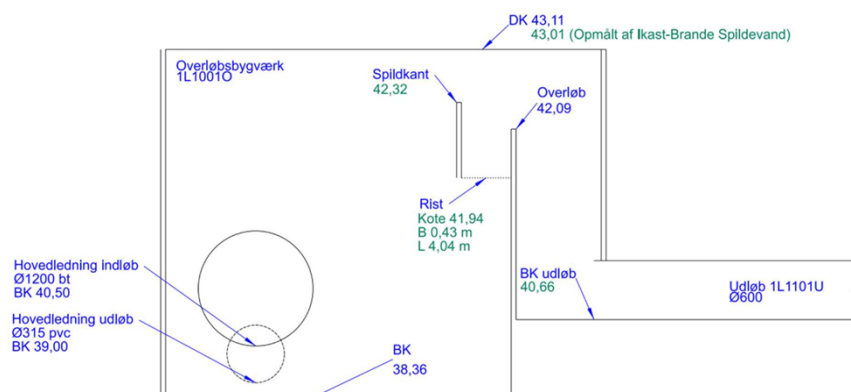

Figur 3: Overløbsbygværk 1L1001O. Tegning er ikke målfast.

Overløb fra tanken sker til Brande Å i kote 40,66 m, svarende til 2,3 m over tankens oplyste bundkote (Tank BK: 38,36).

Udløbspunktet er placeret i X 507.979 Y: 6.199.626 UTM32, og udledningen sker via ø600 ledning fra overløb 1L1101U.

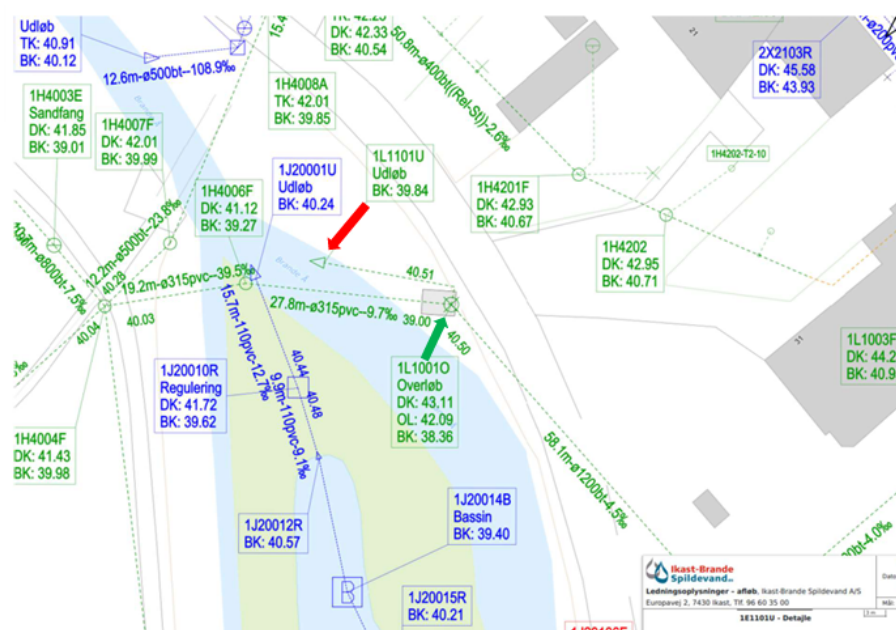

Figur 4: Oversigtskort over bygværket og det udløbspunkt til Brande Å. Den røde pil markerer udløbspunkt 1L1101U.

Data for udløb 1L1101U

Udløbsmængder fra udløb 1L1101U er opgjort i Ikast Brande Kommunes udløbsskemaer. De oplyste udledte årsmængder for både status og plan fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Registrerede overløbsmængder for 1L1101U.

	Status	Plan
Vandmængde	4.500 m ³ /år	4.500 m ³ /år
Antal overløb	24 pr. år	24 pr. år
BOD	135 kg/år	135 kg/år
Total N	54 kg/år	54 kg/år
Total P	9,0 kg/år	9,0 kg/år

Oplande tilknyttet udløb 1L1101U reduceres til kun 2C19, så afløbstallene for udløbet er ikke ændret.

Det fremgår af Ikast-Brands Spildevandsplan, at overløbsmængder er beregnet med en antagelse om en årsnedbør på 800 mm, en regn intensitet på 110 l/s/ha, og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9 for både status og plan.

Rensning af overløbsvandet

First-flush af fællesvandet transporteres videre i det afskærende system, og dermed vil den aflastede vandmængde have mindre stofindhold end hvis der ikke var et bassin eller fællesvandet var tilsluttet bassinet direkte. Der er en rist på overløbet, der forhindrer større partikler i at blive ledt ud i recipienten.



Kommunens bemærkninger/samlet vurdering

Vandområdeplaner

Udledningen fra 1L1101U sker til Brande Å, som er målsat til "godt økologisk potentiale". Den aktuelle tilstand er "moderat økologisk tilstand".

Tabel 2: Økologisk tilstand og mål for Storå (Sognegrøften), Vandområdeplaner 2021-2027.

Kvalitetsэлемент	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofytter	God økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand
Fytobenthos	God økologisk tilstand	Ukendt
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Ukendt
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-godt økologisk tilstand

Der er ikke planlagt indsatserne i regi af vandområdeplanerne.

Nærværende udledningstilladelse har til formål formelt at genskabe et dokument, som kan forevises myndigheder ved kontrol. Det eksisterende anlæg ændres ikke, og udledningen af vand til Brande Å er uændret.

Det skal påpeges, at de nævnte kloakplande ligger i oplandet til Skjern Å. Dvs. at såfremt der ikke fandtes et overløb, ville overfladevandet fra større regnhændelser alligevel blive ledt til samme recipient. Dette scenarie ville stadig medføre opblanding af sanitært spildevand i oversvømmelsen. Den eneste forskel ville være, at der ville være tale om en diffus afledning og der sandsynligvis ville ske markante skader på boliger og infrastruktur, samt opstå uhygiejniske forhold i større områder – herunder sandsynligvis også på beskyttede naturarealer nær recipienter, før vandet vil nå recipienten.

På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at den eksisterende udledning fortsat skal kunne finde sted som ansøgt.

Grundvand

Da der ikke etableres nye ledninger eller bassiner, og der er tale om en eksisterende udledning, vurderer Ikast-Brande Kommune, at udledningen hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen for grundvandsforekomsterne i området.

Beskyttet natur

Brande Å er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens² §3, hvorfor disses tilstand ikke må ændres som følge af udledningen.

² Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.



Som beskrevet har overløbsbygværk og udløb eksisteret siden 1995, og er oprindeligt godkendt af Ringkøbing Amt. Nærværende tilladelse ændrer ikke på de eksisterende forhold.

Der er ikke ændringer i udledningen, udledning sker kun ved overløb og udledningen begrænser risikoen for skader på både boliger, infrastruktur og øvrig natur i som beskrevet i ovenstående afsnit. På den baggrund vurderer Ikast-Brande Kommune, at der ikke er tale om en tilstandsændring af beskyttede naturtyper.

Natura 2000

Udløbet er beliggende 6,2 km sydvest for Natura 2000-område nr. 75, Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund plantage, som udgøres af habitatområde nr. H64. Der er ingen forbindelseslinjer mellem projektområdet og habitatområdet, hvorfor Ikast-Brande Kommune vurderer, at dette Natura 2000-område ikke påvirkes.

Det væsentligste Natura 2000-område at vurdere ift. udledning er Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å, som udgøres af habitatområde H61 og fuglebeskyttelsesområde F118, er beliggende 28 km vest for udløb 1L1101U. Brande Å er hydrologisk forbundet med Ringkøbing Fjord.

Koblet med regnhændelser i øvrige oplande, enten i form af udbredte skybrud eller langvarig normalregn, er det teoretisk muligt at afstrømningen kan påvirkes nær Natura 2000-området, men som beskrevet tidligere vil udledningen fra netop 1L1101U være begrænset til overløb fra fælles- og spildevandskloakken, som sker ved f.eks. skybrud, hvor systemets kapacitet overskrides. Selv hvis et overløb i 1L1101U skulle falde sammen med høj afstrømning i Skjern Å systemet, vurderes bidraget fra overløbet at være marginalt, da oplandet tilknyttet 1L1101U udgør en meget lille procentdel af det samlede opland. På baggrund af dette, vurderer Ikast-Brande Kommune at udledningen ikke medfører hydrauliske påvirkninger af Natura 2000-området.

Udledningen fra 1L1101U stammer fra overløb fra fælles-/spildevandsledningen. Dvs. at vandet består af overfladevand iblandet gråt spildevand, sort spildevand og derfor vil der findes en række stoffer i vandet. I ansøgningen fremgår data som vist i tabel 3.

Tabel 3: Oversigt over antal overløb, vand og stofmængder status og plan i henhold til spildevandsplanen.

	Status	Plan
Vandmængde	3.100 m ³ /år	1.100 m ³ /år
Antal overløb	13 pr. år	5 pr. år
BOD	93 kg/år	33 kg/år
Total N	37 kg/år	13 kg/år
Total P	6,2 kg/år	2,2 kg/år



Hvis ikke der var overløb på systemet, ville der som tidligere beskrevet ske oversvømmelser af boliger, infrastruktur og natur. Eftersom Skjern Å systemet er naturlig recipient for kloakoplandet, ville en oversvømmelse stadig blive ledt til vandløbssystemet, hvilket betyder, at de oplyste stoffer i tabel 3 i nogen grad ville ende i vandmiljøet uanset udløb eller ej. Forskellen er at uden udløb 1L1101U ville der ske skader og forekomme uhygiejniske forhold i en stor del af kloakoplandene før vandet når recipienten.

I vandmiljøet vil der ske en vis omsætning af nævnte stoffer, hvorfor de oplyste stofmængder vil være mindre, før vandet når Natura 2000-området.

Udløb 1L1101U har eksisteret siden 1995. Denne tilladelse medfører ikke en ændring af de eksisterende forhold. Det er derfor Ikast-Brande Kommunes vurdering, at udledningen ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De arter der er oplyst på Habitatdirektivets⁴ bilag IV er strengt beskyttede i og udenfor Natura 2000-områderne. Der skal derfor vurderes om arternes yngle- og rasteområder påvirkes. Ikast-Brande Kommune har adgang til landsdækkende data for registrering af Bilag IV-arter i 10x10 km kvadranten. I kvadranten, der dækker området hvor udløb 1L1101U ligger, er der registreret følgende arter: vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø. Data for de præcise registreringer findes ikke.

Udløb 1L1101U har nuværende placering siden 1995. Denne tilladelse ændrer ikke på de eksisterende forhold, hvorfor Ikast-Brande Kommune vurderer at bilag IV-arterne ikke påvirkes.

Retsgrundlag

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven § 28.

Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid, og uden erstatning, ændre eller tilbagekalde tilladelsen, hvis kommunen ikke mener, at forudsætningerne er opfyldt, hvis ny viden taler herfor eller hvis vilkår findes utilstrækkelige og/eller uhygiejniske. Hvis tilladelsen kaldes tilbage eller vilkårene bliver ændret, vil dette blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

Partshøring, offentliggørelse, aktindsigt og klagevejledning

Denne afgørelse har været i partshøring ved spildevandsselskabet. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk den **22. januar 2026**.



Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 91 og § 98, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden klagefristens udløb, som er 4 uger efter offentliggørelse. Det vil sige den **19. februar 2026**.

Vejledning til at indgive klage kan læses i bilag 3.

Det er muligt at få aktindsigt. Det vil sige, at der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis der ønskes aktindsigt, skal der ske henvendelse til Ikast-Brande Kommune.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Diana Olesen
Konsulent

Bilag:


Bilag 1: Kortmateriale
Bilag 2: Ansøgningsmateriale
Bilag 3: Klagevejledning- og søgsmålsvejledning

Kopi sendes til:

Miljøstyrelsen:	mst@mst.dk
Naturstyrelsen:	nst@nst.dk
Embedslægeinstitutionen Midtjylland:	senord@sst.dk
DN-Lokal	dnikast-brande-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening:	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen:	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund:	post@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet Midtvestjylland	midtvestjylland@friluftsradet.dk
Museum Midtjylland:	museummidtjylland@museummidtjylland.dk



BILAG 1

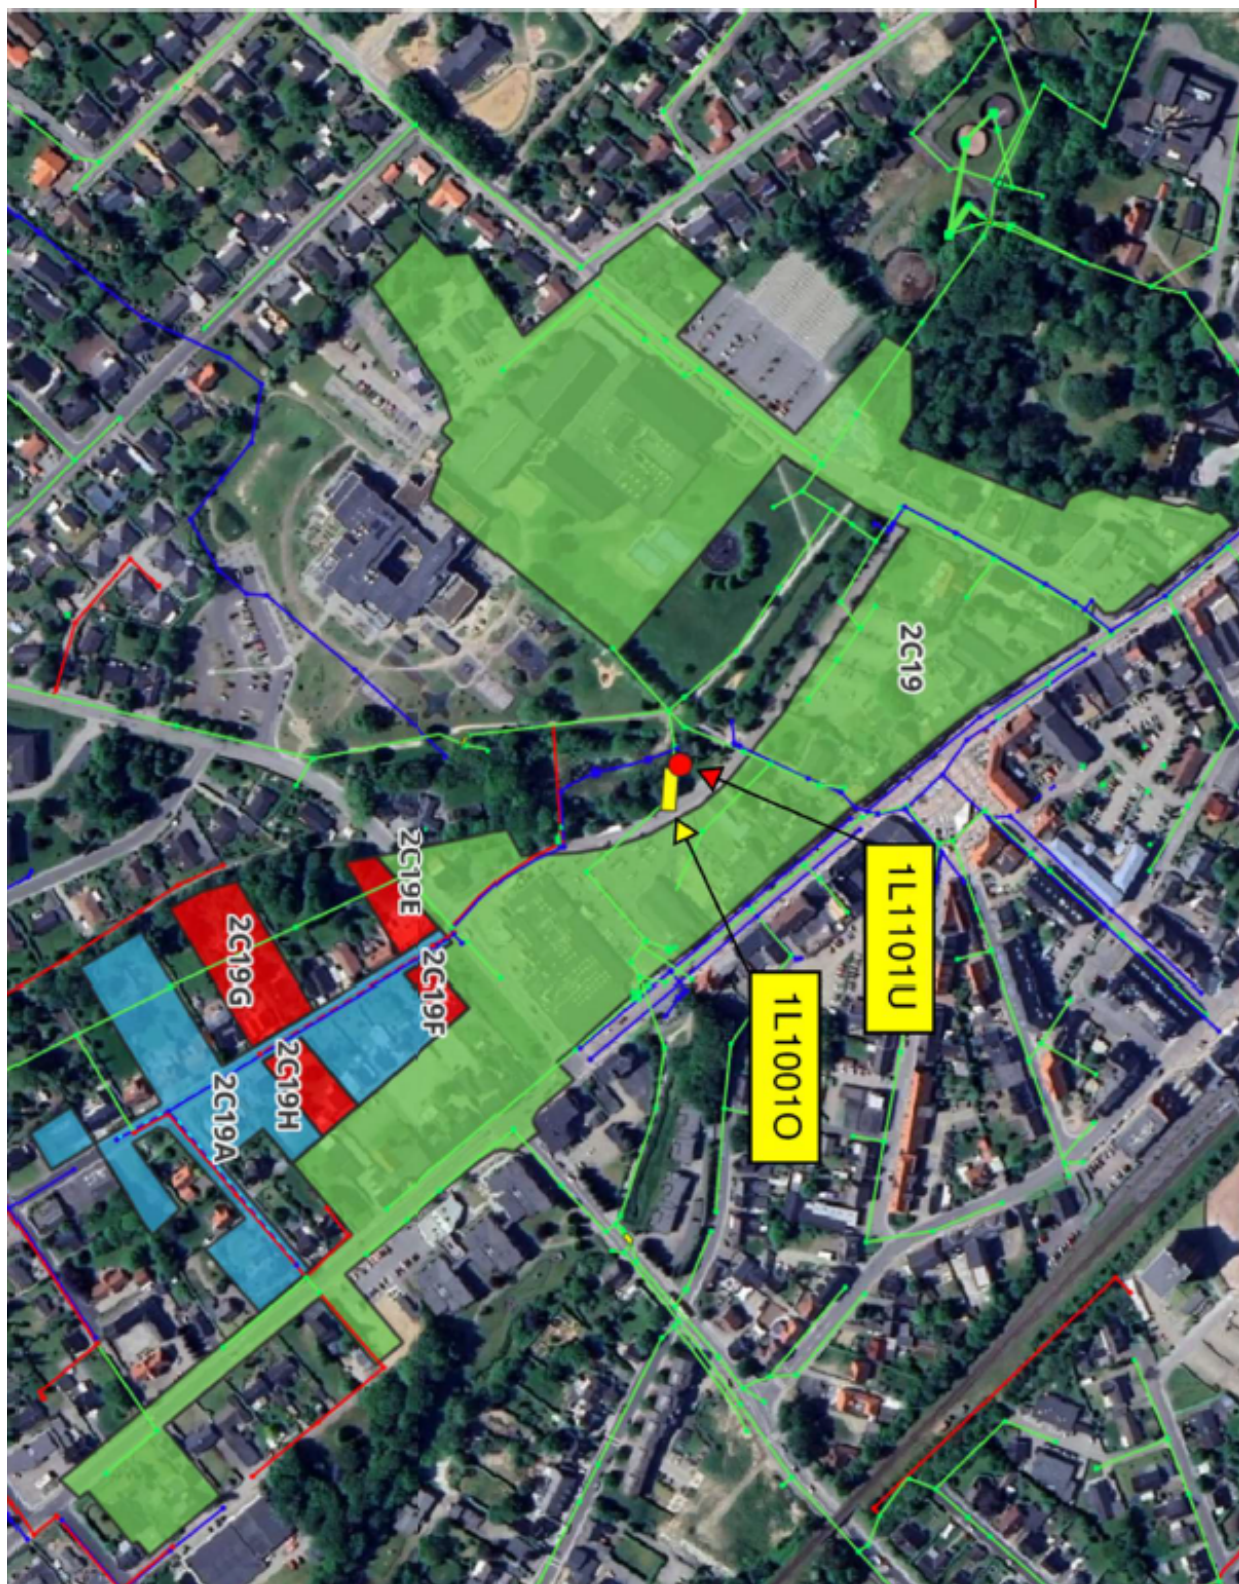



Ikast-Brande
Kommune

BILAG 2 - Ansøgningsmateri- ale



Ikast - Brande Kommune
Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast

08.01.2026
Projekt nr.: 1025431
+45 2773 7170
mlwa@arteliagroup.dk

Vedr.: Ansøgning om udledningstilladelse for udledning af fællesvand ved eksisterende udløb 1L1101U

På vegne af Ikast-Brande Spildevand A/S fremsendes hermed ansøgning om udledningstilladelse fra eksisterende udløb 1L1101U og med tilhørende overløb 1L1001O – etableret i år 1995.

1. Baggrund for ansøgningen om ny udledningstilladelse

Der ansøges hermed fornyelse af udledningstilladelse til eksisterende udløb, som har fungeret til udledning af overløbsvand i mange år. Udløbet kommer i brug ved større regn hændelser, i tilfælde af overbelastning af det nedstrøms system.

Jævnfør Ikast-Brande Kommunes status udløbsskemaer aflaster fællesvand ved større regn hændelser fra oplande 2C19, 2C19A til udløb 1L1101U, via overløb 1L1001O. Begge disse oplande er planlagt separat kloakeret. Udover bidraget fra 2C19 og 2C19A, håndtere bygværk 1L1001O også spildevand fra kloakoplande 2C19E, 2C19F, 2C19G, 2C19H.

Spildevand fra kloakoplande 2C19E, 2C19F, 2C19G og 2C19H, samt fællesvand fra 2C19A og en del af 2C19, afleder mod 1J20102F. Vand herfra leder videre igennem systemet mod Sandfeld Renseanlæg. Hvis ikke der er kapacitet i systemet, vil vand stuve op mod overløb 1L1001O, med udløbspunkt 1L1101U.

Jævnfør Ikast-Brande Kommunes udløbsskemaer er det oplyst at kloakoplandet tilhørende udløb 1L1101U har et samlet areal på 10,3 ha, svarende til et reduceret areal på 3,2 ha ved en gennemsnitlig faktisk afløbskoefficient på 31,1%.

Jævnføre Ikast-Brande Kommunes udløbsskema er der en opstuvningskapacitet i systemet på 145 m³, og der sker først overløb, når kapaciteten af dette bassin overskrides.

2. Opland 2C19, 2C19A, 2C19E, 2C19F, 2C19G og 2C19H med overløb 1L1001O

Udløb 1L1101U kan modtage fællesvand fra kloakopland 2C19 og 2C19A. Opland 2C19A er planlagt separatkloakeret. Oplande 2C19E, 2C19F, 2C19G og 2C19H er alle spildevandskloakeret, og

Artelia A/S
Østre Havnegade 18, 1.th
DK-9000 Aalborg
+45 9812 1911
CVR: 64 04 56 28
www.arteliagroup.dk



bidrager dermed kun med spildevand i tilfælde af overbelastning af systemet. Oplandende er vist i Figur 1.


Vandet fra de oplande ledes mod 1H4004F, og stuver op indtil der sker overløb ved 1L1001O, med overløb til 1L1101U.



Figur 1: - Oversigtskort over kloakoplande tilsluttet overløb 1L1001O (gul polygon) med udløb 1L1101U (rød cirkel) i Brande. Grønne oplande er fælleskloakeret, røde er spildevandskloakeret, og blå er planlagt separatkloakeret.



Placeringen af overløbsbygværket samt udløbet er placeret på matrikel 7000ax, Brande By, Brande, hvilket er en offentlig vejmatrikel. Placering af udløbspunktet fremgår af Figur 2.

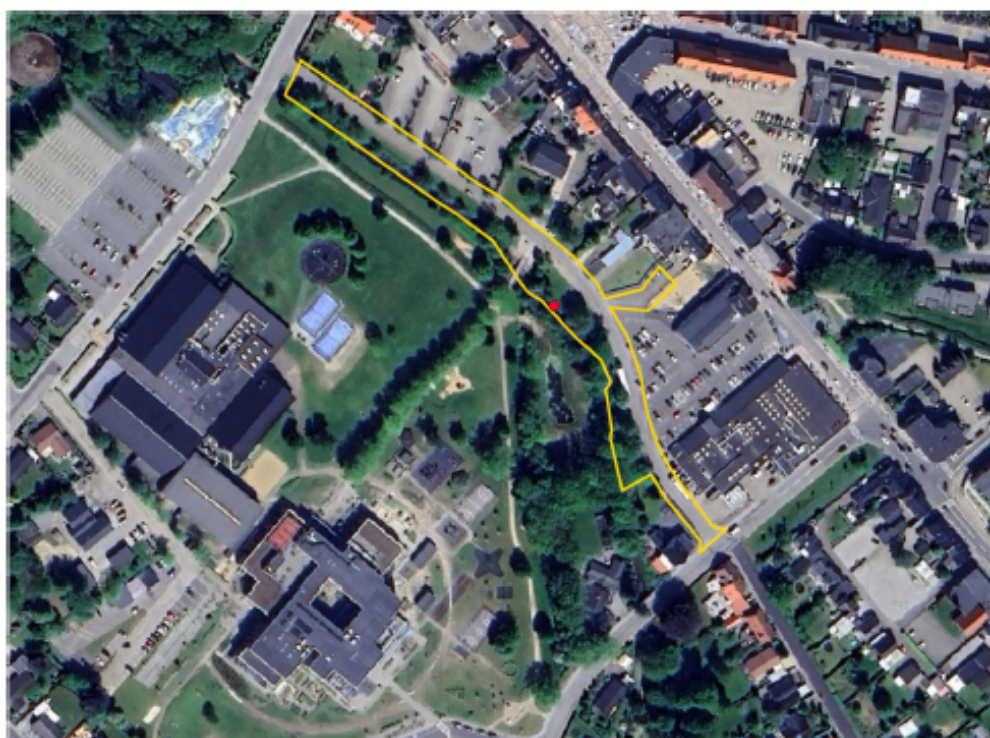

Figur 2: Placering af udløbspunkt 1L1101U (rød cirkel) på matrikel 7000ax, Brande By, Brande (gul polygon).

2.1. Statusoplysninger for udløb 1L1101U jf. spildevandsplanen

Ifølge Ikast-Brandes gældende spildevandsplan foreligger de oplysninger om udløbet 1L1101U fra overløb 1L11010 som fremgår af Figur 3.



Fælles

Afløbssystem	Fælles
Knudenavn	1L1101U
Knudetype	Udløb
Kategori	Uoplyst
Status	I brug/drift
Materiale	Uoplyst
Form	Uoplyst
Anlægsår	1995
Terrænkote	0
Dækselkote	0
Bundkote	39,84
Ledningsejer	Kloakforsyningen / -værket

Figur 3: Eksisterende oplysninger i spildevandsplanen.

I Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplans udløbsskema er der oplyst stuvningskapacitet på 145 m³. Antallet overløb per år er angivet som 24 gange årligt, med en total vandmængde på 4.500 m³/år. Mængden af hhv. BOD, Total N og Total P er på 135, 54 og 9 kg/år. p




3. Overløbsbygværks kapacitet og udformning

Anlægsår for udløbet overløbsbygværket er angivet som 1995. Det angivet sparevolumen på 145 m³ antages at være i form af det opstrøms ledningskapacitet, samt volumen af overløbsbygværket.

Alt fælles- og spildevand samles som udgangspunkt i brønd 1H4004F, og føres videre mod Sandfeld Renseanlæg. Når ledningssystemet nedstrøms 1H4004F er ved kapacitet, vil vand stuve op i det opstrøms ledningsnet. Når vandet når til kote 41,94, vil det begynde at løbe op igennem risten i overløbsbygværket, og ved kote 42,09 vil det løbe over overløbskanten, og ud mod udløbet. Hvis vandføringen igennem overløbets rist ikke kan følge med, og vandet stuver videre op til 42,32, vil vandet løbe udenom risten og direkte til udløbspunktet.

Af Ikast Brande Kommunes udløbsskemaer fremgår det at der årligt aflastes 4.500 m³ fra udløb 1L1101U.

Figur 4 viser strukturen af afløbssystemet omkring overløbsbygværket.

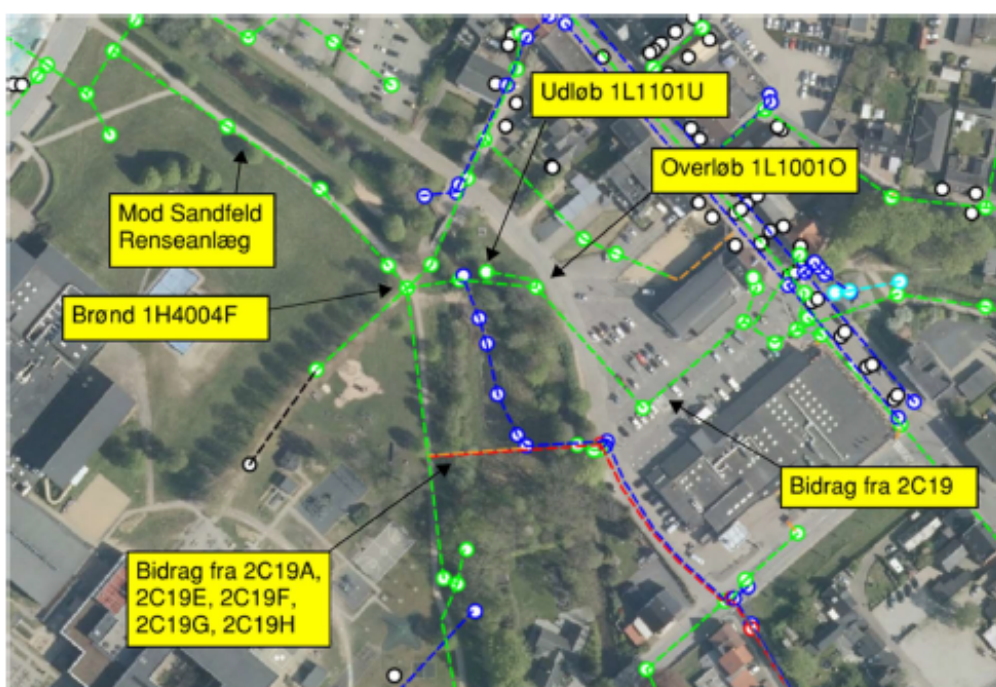


Figur 4: Afløbssystemet omkring udløb 1L1101U



Overløbsbygværkets udformning fremgår af Figur 5.

1L1101U

Registreret mål
Nye opmålinger 2025

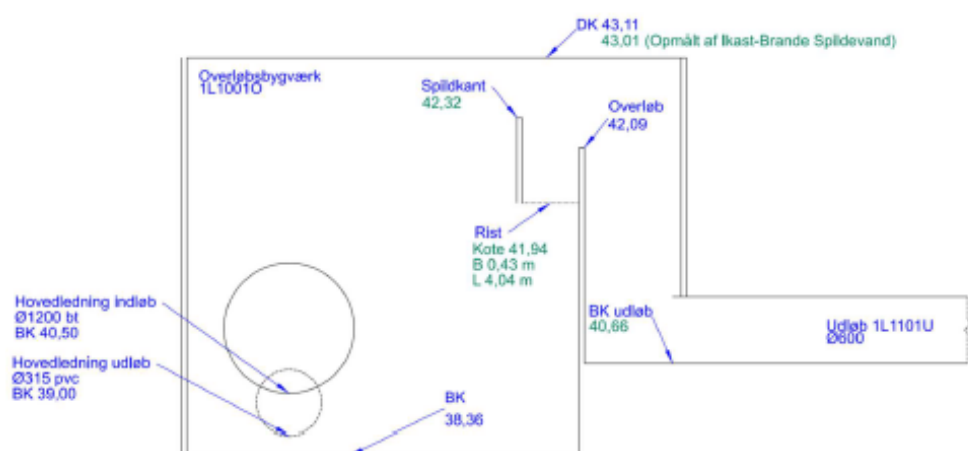


Figur 5: Overløbsbygværk 1L1101U. Tegning er ikke målfast.



Udledningstilladelsen ansøges på samme vilkår som i status, svarende til de tal der fremgår af Tabel 1 i "status" kolonnen.

Recipienten og udledningspunktet for ny udledningstilladelse ændres ikke og fremgår af Figur 6.

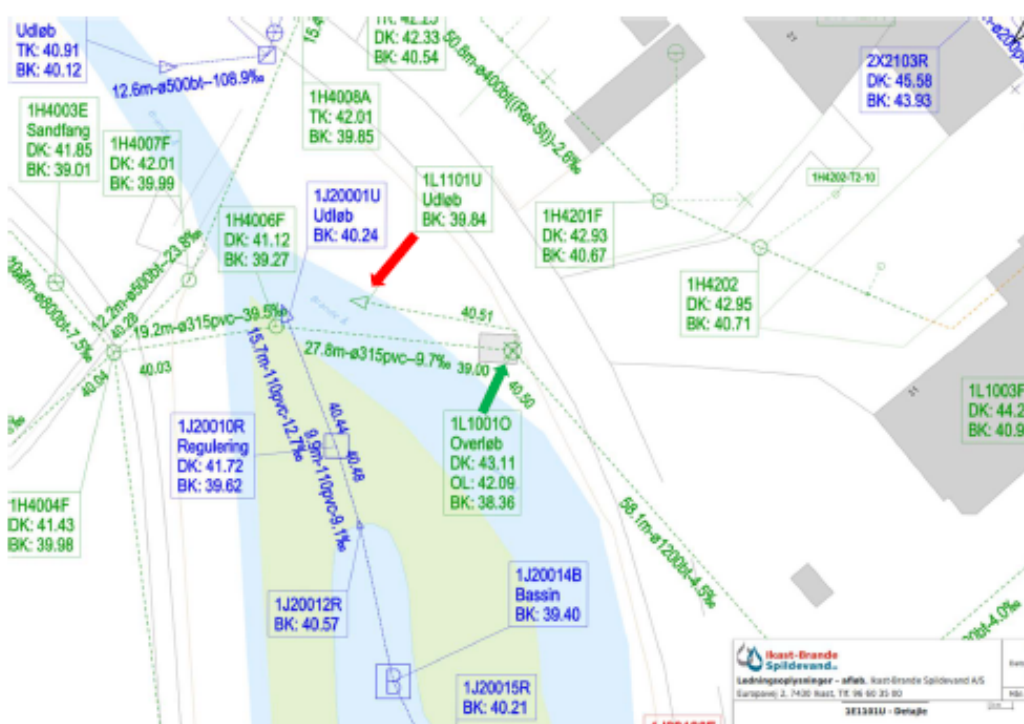

Figur 6 –Overløb 1L1001O (grøn pil) og udløbspunkt 1L1101U (rød pil) til Brande Å.

4. Udløbsmængder

Udløbsmængder for udløb 1L1101U er opgjort i Ikast Brande Kommunes udløbsskemaer. De oplyste udledte årsmængder for både status og plan situationen fremgår af Tabel 1.

Tabel 1 - Registrerede overløbsmængder for 2C13014F.

	Status	Plan
Vandmængde	4.500 m ³ /år	4.500 m ³ /år
Antal overløb	24 pr. år	24 pr. år
BOD	135 kg/år	135 kg/år
Total N	54 kg/år	54 kg/år
Total P	9,0 kg/år	9,0 kg/år



Mens oplande tilknyttet udløb 1L1101U reduceres til kun 2C19, så er afløbstallene for udløbet ikke ændret.

Det fremgår af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan, at overløbsmængder er beregnet med en antagelse om en årsnedbør på 800 mm, en regnintensitet på 110 l/s/ha. og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9 for både status og plan.

4.1. Rensning af overløbsvand

First-flush af fællesvandet transporteres videre i det afskærende system, og dermed vil den aflastede vandmængde have mindre stofindhold end hvis der ikke var bassin eller fællesvandet var tilsluttet bassinet direkte. Desuden er der en rist på overløbet, der forhindrer større partikler i at blive ledet ud i recipienten.

Udledte stofmængder

Af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan fremgår det at følgende typetal er anvendt til beregning af overløbsmængder.

Tabel 2 - Typetal for stofkoncentrationer for overløbsvand fra fællessystemer og fra regnvand

Komponent	Overvand (mg/l)	Regnvand (mg/l)
COD	140	50
Tot-N	10	2
Tot-P	2,5	0,5

5. Recipientforhold

Brande Å er omfattet af Vandløbsregulativet fra Ikast-Brande Kommune, "Nr.1 Brande Å" af november 2001.

Brande Å begynder ved X: 511281,06 Y: 6195907,91 UTM32, nordøst for Give by. Den har en lang række tilløb langs dens 11.711 m forløb, og danner grænse mellem Brande og Vejle (tidligere Give) kommuner mellem stationer 11080 m og 11711 m.

Brande Å slutter ved at løbe sammen med Skjern Å ved X: 506083,21, Y: 6202255,18, nordvest for Brande by, som har en moderat økologisk tilstand.

Jævnfør "Vandområde plan 2021 - 2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn", er den strækning af Brande Å hvor udløb 1L1101U ligger tilstandsvurderet til at have moderat samlet økologisk tilstand.



BILAG 3

Klagevejledning- og søgsmålsvejledning **(i henhold til Miljøbeskyttelsesloven¹)**

Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§91 og 98, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens §93. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvem kan klage?

Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens §§99 og 100. Afgørelsen kan ikke påklages af lokale afdelinger af landsdækkende organisationer, jf. §100, stk. 4.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage oven denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk og følger vejledningen på sidne.

På samme side kan du læse om gebyr for at klage, tilbagebetaling af gebyr, hvordan man klager osv.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte klageportalen, skal du sende din klage, samt en begrundet anmodning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune, Teknisk område, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast. Ikast-Brande Kommune videresender herefter din klage og anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning?

En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. Miljøbeskyttelseslovens §96.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klageregler kan findes på www.naevneneshus.dk