



**Ikast-Brande Spildevand A/S**

Europavej 2  
7430 Ikast

**22. januar 2026**

**Tilladelse til udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk  
2C13014F via eksisterende udløb 1E1101U, Brande**

Artelia har på vegne af Ikast-Brande Spildevand A/S, den 23. oktober 2025 søgt om tilladelse til eksisterende udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk 2C123014F via eksisterende udløb 1E1101U, med udløb til Brande Å.


Udledning stammer fra de fælleskloakerede oplande 2C11 og 2C01, samt en del af 2C13 med tilhørende bassin 2C13001B og overløbsbygværk 2C13014F som leder vandet videre til Brande Å.

Fællesvandet fra 2C11 og 2C01 ledes som udgangspunkt til Sandfeld Renseanlæg. Ved større regnhændelser vil de interne overløb træde i funktion først ved overløb 1E1001O og senere reguleringsbygværket 1B1001O. Fra disse to punkter, ledes overløbsvandet videre til bassin 2C13001B. Hvis bassins kapacitet opbruges vil der ske overløb til Brande Å. Når der igen er kapacitet nedstrøms systemet pumpes det videre herfra til Sandfeld Renseanlæg.

Overløbsbygværk 2C13014F er placeret på matrikel 1e, Brande by, Brande, hvor udløb 1E1101U er placeret på matrikel 1ho, Brande by, Brande.

Virksomhed Vand og  
Klima  
Sjællandsgade 6  
7430 Ikast

Sagsbehandler:  
Diana Olesen  
E-mail:  
dianole@ikast-brande.dk  
Direkte telefon:  
Tlf.: +4599603347  
Sagsnr.:  
06.11.00-P19-8-25

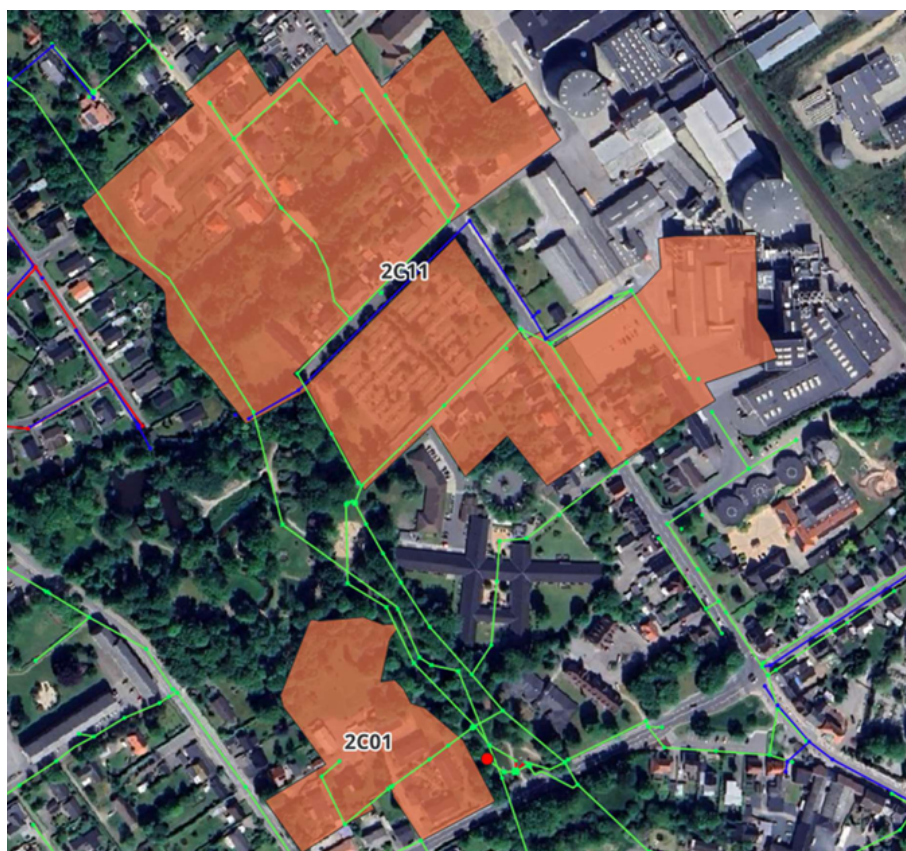

*Figur 1: Oversigtskort over kloakoplande, samt placering af udløb 1E1101U (den røde cirkel).*

### Afgørelse

Ikast-Brande Kommune meddeler tilladelse til udledning fra eksisterende udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk 2C13014F via eksisterende udløb 1E1101U, Brande. Vandet udledes til Brande Å.

Tilladelsen er som udgangspunkt tidsubegrænset, men skal revideres ved væsentlige ændringer af kloaksystemet, af udledte stofmængder eller andre ændringer, der kan påvirke recipienten.

Tilladelsen gives efter §28 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

Udledningstilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger i ansøgningen (jf. bilag 2), samt under forudsætning af, at de nedenstående vilkår overholdes.

### Vilkår

1. Udledningen skal stemme overens med det ansøgte. Evt. ændringer skal indberettes og godkendes af Ikast-Brande Kommune.

---

<sup>1</sup> Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025



2. Ikast-Brande Spildevand A/S skal søge om fornyet/opdateret tilladelse, hvis vandets stofsammensætning eller mængden af udledt spildevand ændres væsentligt. Det er Ikast-Brande Kommune, der afgør om der er tale om en væsentlig ændring.
3. Overløb (antal/år) og udledte vandmængder ( $\text{m}^3/\text{år}$ ) skal løbende registreres. Hvis der ikke foreligger målte registreringer, kan overløbsmængderne beregnes på baggrund af en valideret model, efter aftale med Ikast-Brande Kommune.

Et overløb defineres som en overløbshændelse over en periode på maksimalt 2 timer.

4. Beregningerne/registreringerne jf. vilkår 3, skal indgå i den årlige indberetning til Miljøstyrelsen via PULS.
5. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brink i Brande Å.
6. Udledningen må ikke medføre generelle uhygiejniske forhold i vandløb eller på brinker.
7. Udledningen må ikke medføre en negativ tilstandsændring i målsatte vandløb, eller forhindre opfyldelse af miljømålsætninger.
8. Hvis udledningen af spildevand, efter Ikast-Brande Kommunes vurdering, medfører uacceptable påvirkninger af recipienten, kan Ikast-Brande Kommune kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger.
9. Udløbspunktet må ikke ændres. Nummer 1E1101U beholdes i Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan.
10. Ikast-Brande Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af overløbsbygværk og afløb frem til og med udløbspunktet i recipienten.
11. Mindst én gang årligt skal overløbsbygværkets tilstand og funktionalitet kontrolleres af Ikast-Brande Spildevand A/S. Fundne fejl og mangler skal udbedres. Der skal føres driftsjournal af dette.
12. Mindst én gang årligt skal Ikast-Brande Spildevand A/S inspicere udløbspunktet og rense recipienten samt omkringliggende arealer for eventuelt ristestof. Der skal føres driftsjournal af dette.



13. Vedligehold og rensning af overløbsbygværket og udløbet, skal ske på en måde, så slam og ristestof ikke bliver udledt til recipienten. Spuling af overløbsbygværk må kun udføres i tørvejsperioder.
14. Funktionsfejl ved overløbsbygværket, uheld med udledning til de omkringliggende arealer, overfladerne og lignende, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden samt Ikast-Brande Kommune. Ved større uheld skal der alarmeres via 112.

## Sagsfremstilling

Ikast-Brande Spildevand A/S ønsker at indhente udledningstilladelse til eksisterende udløb SFO1010U fra overløbsbygværk 1A1102O til Brande Å.

Udløb 1E1101U har eksisteret siden år 2010, men det oprindelige dokument bag udledningstilladelsen er gået tabt. Der er imidlertid givet en tilladelse i og med, at der i Miljøportalen er registreret et overløb. Disse registreringer har andre myndigheder lavet i forbindelse med at de oprindelige udledningstilladelser blev givet. Grundlaget for udledningstilladelserne ligger for nu implicit i anlæggenes angivelse på Miljøportalen, samt både nuværende og tidligere godkendte spildevandsplaner. Nærværende afgørelse vil udgøre den fremtidige formelle dokumentation for en tilladelse til overløb 1E1101U.

Udløbet kommer i brug ved større regnhændelser, hvor der ikke er plads nok i nedstrøms fælleskloak.

### Beskrivelse af overløbsbygværk

Udledning sker via overløbsbygværk 2C13014F, som er beliggende på matr.nr. 1e, Brande By, Brande. Erik H. Petersen ejer matriklen. OBS. Udløb 1E1101U er beliggende på matr.nr. 1ho, Brande By, Brande som er ejet af Ejerforeningen Birkebæk.

Overløbsbygværk og udløb er etableret i 2010. Bygværket har 430 m<sup>3</sup> sparevolumen i form af et lukket fællesbassin.


Overløb fra tanken sker til Brande Å i kote 41,00 m, svarende til 1,92 m over bassinet oplyste bundkote (bassin BK:39,08).

Fællesvand fra 2C01 ledes under Brande Å, hvorefter det oppumpes til hovedsystemet. Herfra løber det sammen med bidraget fra 2C11 mod Sandfeld Renseanlæg. Efter sammenløbet, passere de to bidrag overløb 1E1001O. En del af opland 2C13 afvander også til dette overløb. Overløb til bassin 2C13001B fra overløb 1E1001O, sker når den videreførende ø400mm lednings kapacitet er opbrugt og stuvningsniveauet når kote 41,84 m.

Det betyder at first flush videreføres til renseanlægget inden der sker overløb til sparebassin 2C13001B. Stuver vandstanden fra bassinets bund




i kote 39,08 m til overløbskantkote 41,00 m vil der ske overløb til Brande Å. Bassinet tømmes via pumpe tilbage til hovedsystemet når den tilstrækkelige kapacitet er til stede.

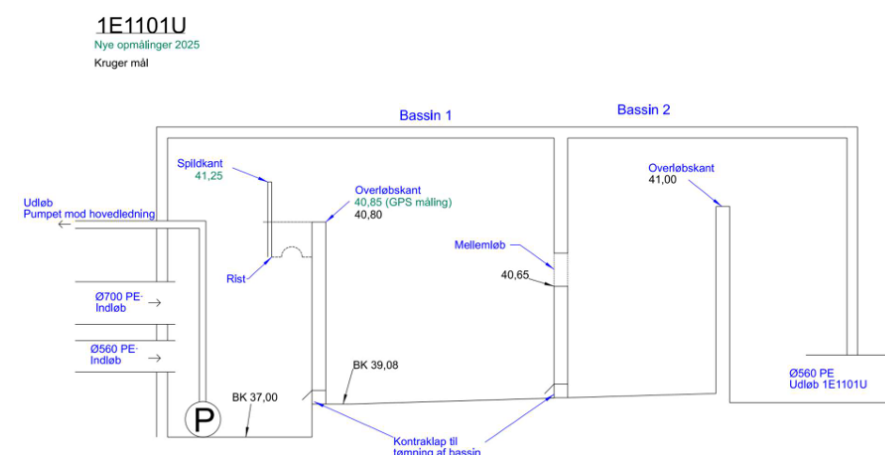

Figur 22: Skitse over overløbsbygværket 2C13014F, der aflaster til Brande Å gennem udløb 1E1101U. OBS. Tegningen er ikke målfast.

Udløbspunktet er placeret i X: 507.496 Y: 6.199.989 UTM32, og udledningen sker via Ø560 ledning fra overløb 2C13014F.

Den videreførende vandmængde transporteres til afskærende system via en eksisterende Ø400 betonledning og derfra til Sandfeld Renseanlæg.

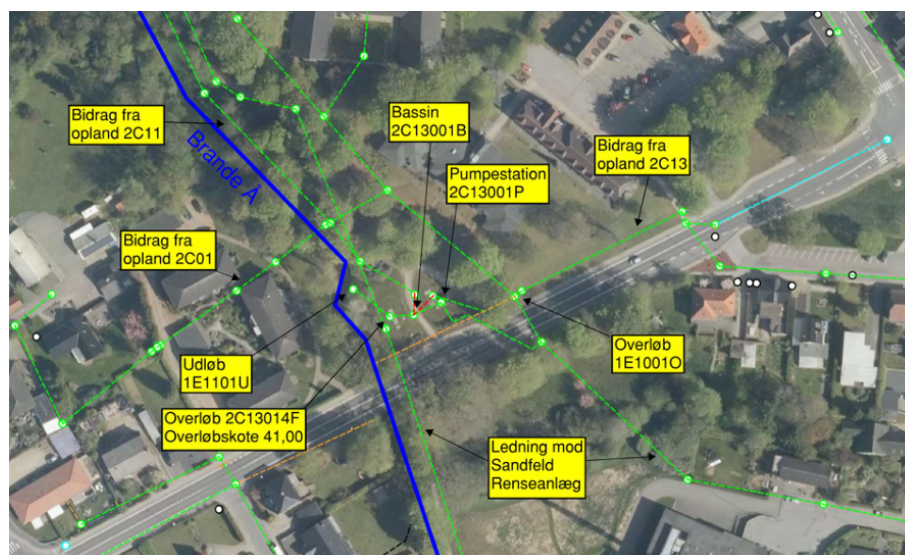

Figur 33: Oversigt kort over bygværket og det udledningspunkt til Brande Å.

### Data for udløb 1E1101U, Brande Å

Udløbsdata fra 1E1101U er fastlagt på baggrund af overløbsmængder fra Ikast-Brande kommunes gældende spildevandsplan for status og plan scenariet.

Af skemaet fremgår det, at data for status er oplyste overløbsvandmængder. For plan er tallene beregnet af EnviDan A/S.



Der er ikke planlagt kloakseparering for oplandene 2C11 og 2C01, samt en del af 2C13, derfor er der ikke forskel på status og plan som det fremgår i tabel 1.

Tabel 1: Overløbsmængder for 1E1101U.

|               | Status                   | Plan                     |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Vandmængde    | 3.500 m <sup>3</sup> /år | 3.500 m <sup>3</sup> /år |
| Antal overløb | 3 pr. år                 | 3 pr. år                 |
| BOD           | 105 kg/år                | 105 kg/år                |
| Total N       | 42 kg/år                 | 42 kg/år                 |
| Total P       | 7,0 kg/år                | 7,0 kg/år                |

### Rensning af overløbsvandet

Bassinet træder først i funktion, når den videreførende ø400 mm betonlednings kapacitet er opbrugt, hvorfor first-flush vil blive ført videre i systemet, når overløb forekommer. Overskrides kapaciteten af den videreførende ledning ledes fællesvand til et sparebassin og afledning herfra sker først når dette volumen er opbrugt. Det vil sige at ved en regnhændelse der ikke medfører opstuvning til overløbskoten, da ledes al vand tilbage til hovedsystemet.

Da der er tale om et lukket bassin med tæt bund, så kan der ikke forventes nogen væsentlig rensning af vandet inden udløb.

## Kommunens bemærkninger/samlet vurdering

### Vandområdeplaner

Udledningen fra 1E1101U sker til Brande Å, som er målsat til "godt økologisk potentiale". Den aktuelle tilstand er "moderat økologisk tilstand".

Tabel 2: Økologisk tilstand og mål for Brande Å, Vandområdeplaner 2021-2027 (genbesøg).

| Kvalitetsэлеment             | Økologisk miljømål     | Økologisk tilstand          |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Makrofytter                  | God økologisk tilstand | Høj økologisk tilstand      |
| Fytobenthos                  | God økologisk tilstand | Ukendt                      |
| Bentiske invertebrater       | God økologisk tilstand | God økologisk tilstand      |
| Fisk                         | God økologisk tilstand | Ukendt                      |
| Morfologiske forhold         | Ukendt                 | Målt, men ikke anvendt      |
| Nationalt specifikke stoffer | God økologisk tilstand | Ikke-god økologisk tilstand |

Der er ikke planlagt indsatser i regi af vandområdeplanerne.

Nærværende udledningstilladelse har til formål formelt at genskabe et dokument, som kan forevises myndigheder ved kontrol. Det eksisterende anlæg ændres ikke, og udledningen af vand til Brande Å er uændret.



På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at den eksisterende udledning fortsat skal kunne finde sted som ansøgt.

### **Grundvand**

Da der ikke etableres nye ledninger eller bassiner, og der er tale om en eksisterende udledning, vurderer Ikast-Brande Kommune, at udledningen hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen for grundvandsforekomsterne i området.

### **Beskyttet natur**

Brande Å er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens<sup>2</sup> §3, hvorfor disses tilstand ikke må ændres som følge af udledningen.

Som beskrevet har overløbsbygværk og udløb eksisteret siden 2010, og er oprindeligt godkendt af Ringkøbing Amt. Nærværende tilladelse ændrer ikke på de eksisterende forhold.

Der er ikke ændringer i udledningen, udledning sker kun ved overløb og udledningen begrænser risikoen for skader på både boliger, infrastruktur og øvrig natur i som beskrevet i ovenstående afsnit. På den baggrund vurderer Ikast-Brande Kommune, at der ikke er tale om en tilstandsændring af beskyttede naturtyper.

### **Natura 2000**

Udløbet er beliggende ca. 6,1 km nordøst for Natura 2000-område nr. 75, Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund plantage, som udgøres af habitatområde nr. H64. Der er ingen forbindelseslinjer mellem projektområdet og habitatområdet, hvorfor Ikast-Brande Kommune vurderer, at dette Natura 2000-område ikke påvirkes.

Det væsentligste Natura 2000-område at vurdere ift. udledning er Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å, som udgøres af habitatområde H61 og fuglebeskyttelsesområde F118, er beliggende ca. 10,5 km nordvest for udløb 1E1101U. Brande Å er hydrologisk forbundet med Ringkøbing Fjord.

Koblet med regnhændelser i øvrige oplande, enten i form af udbredte skybrud eller langvarig normalregn, er det teoretisk muligt at afstrømningen kan påvirkes nær Natura 2000-området, men som beskrevet tidligere vil udledningen fra netop 1E1101U være begrænset til overløb fra fælleskloakken, som sker ved f.eks. skybrud, hvor fællessystemets kapacitet overskrides. Selv hvis et overløb i 1E1101U skulle falde sammen med høj afstrømning i Skjern Å systemet, vurderes bidraget fra overløbet at være marginalt, da oplandet tilknyttet 1E1101U udgør en meget lille procentdel af det samlede opland. På baggrund af dette, vurderer Ikast-Brande Kom-

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.



mune at udledningen ikke medfører hydrauliske påvirkninger af Natura 2000-området.

Udledningen fra 1E1101U stammer fra overløb fra fællesledningen. Dvs. at vandet består af overfladevand iblandet gråt spildevand, og derfor vil der findes en række stoffer i vandet. I ansøgningen fremgår data som vist i tabel 3.

*Tabel 3: Oversigt over antal overløb, vand og stofmængder status og plan i henhold til spildevandsplanen.*

|               | Status                   | Plan                     |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Vandmængde    | 3.500 m <sup>3</sup> /år | 3.500 m <sup>3</sup> /år |
| Antal overløb | 3 pr. år                 | 3 pr. år                 |
| BOD           | 105 kg/år                | 105 kg/år                |
| Total N       | 42 kg/år                 | 42 kg/år                 |
| Total P       | 7,0 kg/år                | 7,0 kg/år                |

Hvis ikke der var overløb på fællessystemet, ville der som tidligere beskrevet ske oversvømmelser af boliger, infrastruktur og natur. Eftersom Skjern Å systemet er naturlig recipient for kloaklandet, ville en oversvømmelse stadig blive ledt til vandløbssystemet, hvilket betyder, at de oplyste stoffer i tabel 3 i nogen grad ville ende i vandmiljøet uanset udløb eller ej. Forskellen er at uden udløb 1E1101U ville der ske skader og forekomme uhygiejniske forhold i en stor del af kloaklandene før vandet når recipienten.

I vandmiljøet vil der ske en vis omsætning af nævnte stoffer, hvorfor de oplyste stofmængder vil være mindre, før vandet når Natura 2000-området.

Udløb 1E1101U har eksisteret siden 2010. Denne tilladelse medfører ikke en ændring af de eksisterende forhold. Det er derfor Ikast-Brande Kommunes vurdering, at udledningen ikke vil påvirke Natura 2000-området.

#### **Bilag IV-arter**

De arter der er oplyst på Habitatdirektivets<sup>4</sup> bilag IV er strengt beskyttede i og udenfor Natura 2000-områderne. Der skal derfor vurderes om arternes yngle- og rasteområder påvirkes. Ikast-Brande Kommune har adgang til landsdækkende data for registrering af Bilag IV-arter i 10x10 km kvadranten. I kvadranten, der dækker området hvor udløb 1E1101U ligger, er der registreret følgende arter: Vandflagermus, Sydflagermus, Ouder, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø. Data for de præcise registreringer findes ikke.

Udløb 1E1101U har nuværende placering siden 2010. Denne tilladelse ændrer ikke på de eksisterende forhold, hvorfor Ikast-Brande Kommune vurderer at bilag IV-arterne ikke påvirkes.



### **Retsgrundlag**

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven § 28.

Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid, og uden erstatning, ændre eller tilbagekalde tilladelsen, hvis kommunen ikke mener, at forudsætningerne er opfyldt, hvis ny viden taler herfor eller hvis vilkår findes utilstrækkelige og/eller uhensigtsmæssige. Hvis tilladelsen kaldes tilbage eller vilkårene bliver ændret, vil dette blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

### **Partshøring, offentliggørelse, aktindsigt og klagevejledning**

Denne afgørelse har været i partshøring ved spildevandsselskabet. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside [www.ikast-brande.dk](http://www.ikast-brande.dk) den **22. januar 2026**.

Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 91 og § 98, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb, som er 4 uger efter offentliggørelse. Det vil sige den **19. februar 2026**.

Vejledning til at indgive klage kan læses i bilag 3.

Det er muligt at få aktindsigt. Det vil sige, at der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis der ønskes aktindsigt, skal der ske henvendelse til Ikast-Brande Kommune.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

**Med venlig hilsen**

Diana Olesen  
Konsulent



**Bilag:**


Bilag 1: Kortmateriale  
Bilag 2: Ansøgningsmateriale  
Bilag 3: Klagevejledning- og søgsmålsvejledning

**Kopi sendes til:**

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøstyrelsen:                      | <a href="mailto:mst@mst.dk">mst@mst.dk</a>                                                         |
| Naturstyrelsen:                      | <a href="mailto:nst@nst.dk">nst@nst.dk</a>                                                         |
| Embedslægeinstitutionen Midtjylland: | <a href="mailto:senord@sst.dk">senord@sst.dk</a>                                                   |
| DN-Lokal                             | <a href="mailto:dnikast-brande-sager@dn.dk">dnikast-brande-sager@dn.dk</a>                         |
| Danmarks Fiskeriforening:            | <a href="mailto:mail@dkfisk.dk">mail@dkfisk.dk</a>                                                 |
| Ferskvandsfiskeriforeningen:         | <a href="mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk">nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk</a>           |
| Danmarks Sportsfiskerforbund:        | <a href="mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk">post@sportsfiskerforbundet.dk</a>                   |
| Friluftsrådet Midtvestjylland        | <a href="mailto:midtvestjylland@friluftsradet.dk">midtvestjylland@friluftsradet.dk</a>             |
| Museum Midtjylland:                  | <a href="mailto:museummidtjylland@museummidtjylland.dk">museummidtjylland@museummidtjylland.dk</a> |

## BILAG 1

**1E11101U**  
Nye opmålinger 2025  
Kruger mål

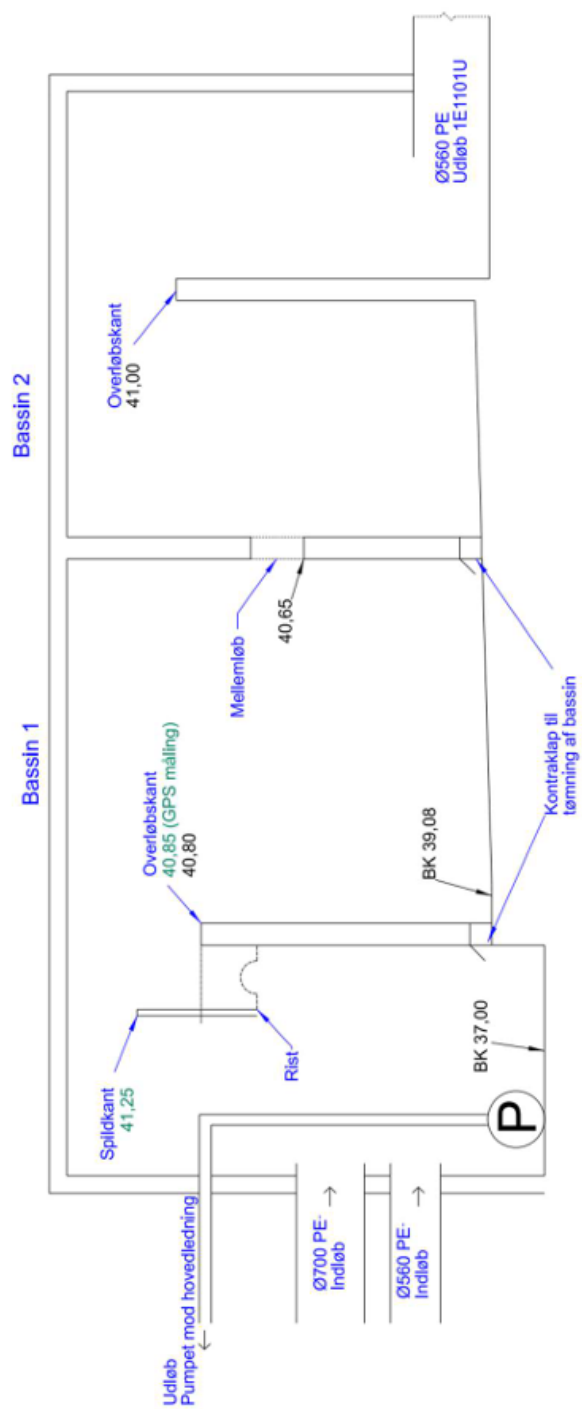

**Ikast-Brande**  
Kommune



## **BILAG 2**

### **Ansøgningsmateriale**



Ikast - Brande Kommune  
Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast

23.10.2025  
Projekt nr.: 1025431  
+45 27737170  
mlwa@arteliagroup.dk

#### **Vedr.: Ansøgning om udledningstilladelse for udledning af fællesvand ved eksisterende udløb 1E1101U**

På vegne af Ikast-Brande Spildevand A/S fremsendes hermed ansøgning om udledningstilladelse fra eksisterende udløb 1E1101U og med tilhørende overløb 2C13014F – etableret i år 2010.

#### **1. Baggrund for ansøgningen om ny udledningstilladelse**

Der er tale om et eksisterende udløb, som har fungeret til udledning af overløbsvand i mange år. Udløbet kommer i brug ved større regn hændelser, hvor der ikke er kapacitet i det afskærende system.

Jævnfør Ikast Brande Kommunes udløbsskemaer afledes fællesvand ved større regn hændelser fra oplande 2C11 og 2C01, samt del af 2C13, til Brande Å ved udløb 1E1101U, via bassin 2C13001B, med overløb 2C13014F.

Fællesvand fra 2C11 og 2C01 ledes som udgangspunkt til Sandfeld Renseanlæg. Ved større regn hændelser vil de interne overløb træde i funktion, først ved overløb 1E1001O, og ved fortsat opstuvning i systemet ved reguleringsbygværket 1B1001O. Fra de to punkter, ledes fællesvand til bassin 2C13001B. Fællesvandet pumpes videre herfra til Sandfeld Renseanlæg når der er kapacitet i det nedstrøms system. Hvis bassin 2C13001B fyldes til kapacitet, vil der ske overløb til Brande Å via overløb 2C13014F og udløb 1E1101U.

Jævnfør Ikast Brande Kommunes udløbsskemaer er det oplyst at kloakområdet tilhørende udløb 1E1101U har et samlet areal på 9,5 ha, svarende til et reduceret areal på 2,3 ha ved en gennemsnitlig afløbskoefficient på 24,2%.

Bassin 2C13001B er et lukket fællesbassin, med et volumen på 430 m<sup>3</sup>, og der sker først overløb, når kapaciteten af dette bassin overskrides.

Artelia A/S  
Østre Havnegade 18, 1.th  
DK-9000 Aalborg  
+45 9812 1911  
CVR: 64 04 56 28  
www.arteliagroup.dk



## 2. Opland 2C11 og 2C01 med overløb 2C13014F

Udløb 1E1101U kan modtage fællesvand fra kloakopland 2C11 og 2C01, som vist på Figur 1. Vandet ledes til bassin 2C13001B og videre til pumpestation 2C13001P.



Figur 1 - Oversigtskort over kloakoplande (orange polygoner) tilsluttet udløb 1E1101U (rød cirkel) i Brande.



Overløbsbygværket er placeret på matrikel 1e, Brande By, Brande, som er ejet af Erik H. Petersen. Udløbet er derimod placeret inden for matrikel 1ho, som fremgår af Figur 2, hvilket er ejet af Ejerforeningen Birkebæk.



Figur 2 - Placering af udløbspunkt 1E1101U markeret med rød cirkel, på matrikel 1ho, Brande By, Brande.

## 2.1. Statusoplysninger for udløb 1E1101U jf. spildevandsplanen

Ifølge Ikast-Brandes gældende spildevandsplan foreligger de oplysninger om udløbet 1E1101U fra overløb 2C13014F som fremgår af Figur 3.



#### Fælles

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Afløbssystem | Fælles                     |
| Knudenavn    | 1E1101U                    |
| Knudetype    | Udløb                      |
| Kategori     | Hovedledning               |
| Status       | I brug/drift               |
| Materiale    | Beton                      |
| Form         | Uoplyst                    |
| Anlægsår     | 2010                       |
| Terrænkote   | 0                          |
| Dækselkote   | 0                          |
| Bundkote     | 39.28                      |
| Ledningsejer | Kloakforsyningen / -værket |

Figur 3 - Eksisterende oplysninger i spildevandsplanen

I Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplans udløbsskema har bassin 2C13001B et volumen på 430 m<sup>3</sup>. Antallet overløb per år er angivet som 3 gange årligt, med en total vandmængde på 3.500 m<sup>3</sup>/år. Mængden af hhv. BOD, Total N og Total P er på 105, 42 og 7 kg/år.



### 3. Overløbsbygværks kapacitet og udformning

Anlægsår for udløbet og bassinet er angivet som 2010. Der er ikke angivet anlægsår for overløbet, men det dette er etableret samtidig som udløb og bassin. Bygværket har 430 m<sup>3</sup> sparevolumen i form af et lukket fællesvandsbassin. Der vil ske overløb, når sparebassinerne er fuldt udnyttede.

Fællesvand fra 2C01 ledes under Brande Å, hvorefter det oppumpes til hovedsystemet. Herfra løber det sammen med bidraget fra 2C11 mod Sandfeld Renseanlæg. Efter sammenløbet, passere de to bidrag overløb 1E1001O. En del af opland 2C13 afvander også til dette overløb. Overløb til bassin 2C13001B fra overløb 1E1001O, sker når den videreførende ø400mm lednings kapacitet er opbrugt og stuvningsniveauet når kote 41,84 m.

Fællesvand fra 2C11 føres direkte til bassin 2C13001B, hvor det graviterer ned til pumpe 2C13001P. Herfra pumpes det op til ledningen hvor fællesvand fra 2C01 også ledes mod Sandfeld Renseanlæg. I tilfældet at der ikke er kapacitet i det nedstrøms system, vil vandet stuve op i bassinet, og eventuelt over til Brande Å.


I udløbet fra bassinet er der etableret kontraklap, hvorfor vand fra åen ikke kan stuve tilbage i bassin 2C13001B.

Stuver vandstanden fra bassinets bund i kote 39,08 m til overløbskantkote 41,00 m vil der ske overløb til Brande Å. Bassinet tømmes via pumpe tilbage til hovedsystemet når den tilstrækkelige kapacitet er til stede.

Af Ikast Brande Kommunes udløbsskemaer fremgår det at der årligt aflastes 3.500 m<sup>3</sup> fra udløb 1E1101U.




Figur 4 viser strukturen af afløbssystemet omkring overløbsbygværket.

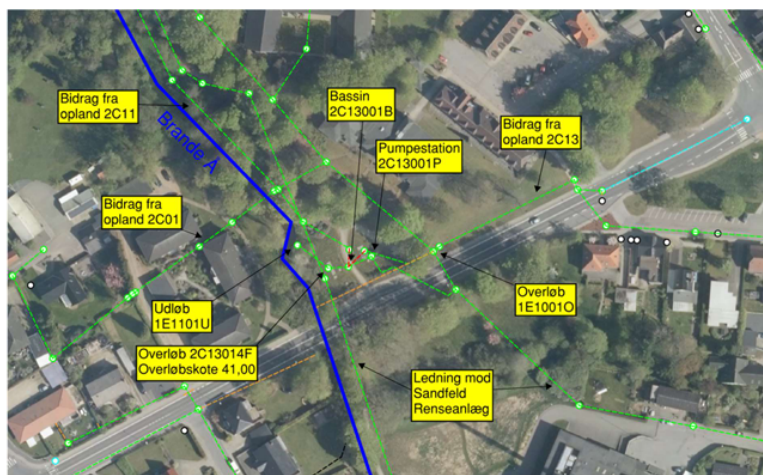

Figur 4 - Afløbssystemet omkring udløb 1E1101U


Overløbsbygværkets udformning fremgår af Figur 5.

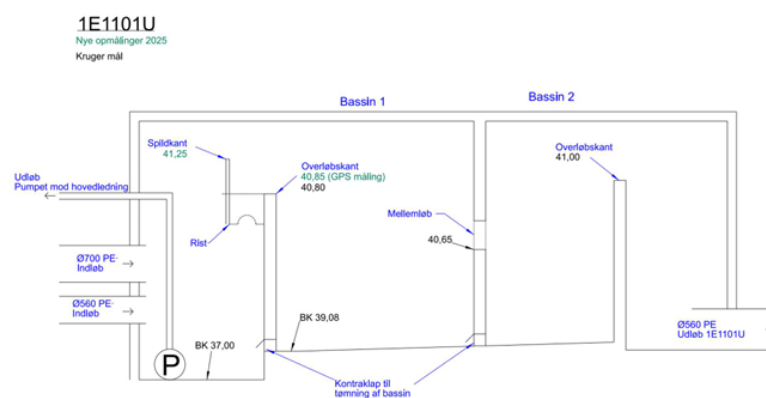

Figur 5: Overløbsbygværk 2C13014F. Tegning er ikke målfast.



Udledningstilladelsen ansøges på samme vilkår som i status, svarende til de tal der fremgår af Tabel 1 i "status" kolonnen.  
Recipienten og udledningspunktet for ny udledningstilladelse ændres ikke og fremgår af Figur 6.

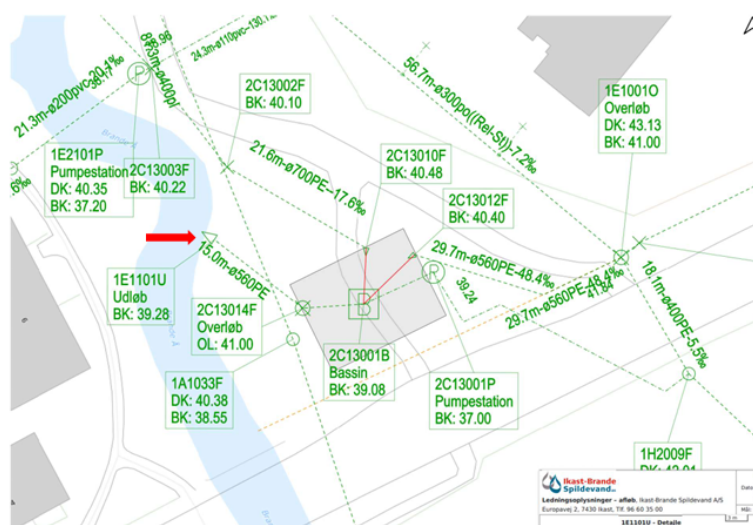

Figur 6 – Fællesbassin 2C13001B, samt overløb 2C13014F og udløbspunkt til Brande Å, ved udløb 1E1101U (markeret med rød pil).

Den videreførende vandmængde transporteres til det afskærende system via pumpestation 2C13001P.

#### 4. Udløbsmængder

Udløbsmængder for udløb 1E1101U er opgjort i Ikast Brande Kommunes udløbsskemaer.

De oplyste udledte årsmængder fremgår af Tabel 1.



Tabel 1 - Registrerede overløbsmængder for 2C13014F.

|               | Status                   | Plan                     |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Vandmængde    | 3.500 m <sup>3</sup> /år | 3.500 m <sup>3</sup> /år |
| Antal overløb | 3 pr. år                 | 3 pr. år                 |
| BOD           | 105 kg/år                | 105 kg/år                |
| Total N       | 42 kg/år                 | 42 kg/år                 |
| Total P       | 7,0 kg/år                | 7,0 kg/år                |

Der er ikke planlagt kloakseparering i nogle af de relevante oplande, og derfor er der ingen forskel mellem status og plan værdierne.

Det fremgår af Ikast- Brande Kommunes Spildevandsplan, at overløbsmængder er beregnet med en antagelse om en årsnedbør på 800mm, en regnintensitet på 110 l/s/ha. og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9 for både status og plan.

#### 4.1. Rensning af overløbsvand

First-flush af fællesvandet transporteres videre i det afskærende system, og dermed vil den aflastede vandmængde have mindre stofindhold end hvis der ikke var bassin eller fællesvandet var tilsluttet bassinet direkte.

Overløbsvandet udledes via recipient-bassin som også fungerer som et tørt fællesvandsbassin. Dette betyder bassinet vil medføre nogen rensning. En rist på indløbet til bassinet sikrer at større partikler ikke udledes til recipienten.

#### Udledte stofmængder

Af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan fremgår det at følgende typetal er anvendt til beregning af overløbsmængder.

Tabel 2 - Typetal for stofkoncentrationer for overløbsvand fra fællessystemer og fra regnvand

| Komponent | Overfladevand (mg/l) | Regnvand (mg/l) |
|-----------|----------------------|-----------------|
| COD       | 140                  | 50              |
| Tot-N     | 10                   | 2               |
| Tot-P     | 2,5                  | 0,5             |

#### 5. Recipientforhold

Brande Å er omfattet af Vandløbsregulativet fra Ikast-Brande Kommune, "Nr.1 Brande Å" af november 2001.

Brande Å begynder ved X: 511281,06 Y: 6195907,91 UTM32, nordøst for Give by. Den har en lang række tilløb langs dens 11.711 m forløb, og danner grænse mellem Brande og Vejle (tidligere Give) kommuner mellem stationer 11080 m og 11711 m.



**Ikast-Brande**  
Kommune



Brande Å slutter ved at løbe sammen med Skjern Å ved X: 506083,21, Y: 6202255,18, nordvest for Brande by, som har en moderat økologisk tilstand.  
Jævnfør "Vandområde plan 2021 - 2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn", er den strækning af Brande Å hvor udløb 1E1001O ligger tilstandsvurderet til at have moderat samlet økologisk tilstand.



## **BILAG 3**

### **Klagevejledning- og søgsmålsvejledning** **(i henhold til Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>)**

Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§91 og 98, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

#### *Klagefrist*

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens §93. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

#### *Hvem kan klage?*

Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens §§99 og 100. Afgørelsen kan ikke påklages af lokale afdelinger af landsdækkende organisationer, jf. §100, stk. 4.

#### *Hvordan klager man?*

Hvis du ønsker at klage oven denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk) og følger vejledningen på sidne.

På samme side kan du læse om gebyr for at klage, tilbagebetaling af gebyr, hvordan man klager osv.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte klageportalen, skal du sende din klage, samt en begrundet anmodning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune, Teknisk område, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast. Ikast-Brande Kommune videresender herefter din klage og anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

#### *Opsættende virkning?*

En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. Miljøbeskyttelseslovens §96.

#### **Øvrige oplysninger**

Øvrige oplysninger om klageregler kan findes på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)