



Ikast-Brande Spildevand A/S

Europavej 2

7430 Ikast

22. februar 2026

Tilladelse til udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk 1H1001O via eksisterende udløb 1H2108U, Brande

Artelia har på vegne af Ikast-Brande Spildevand A/S, den 23. oktober 2025 søgt om tilladelse til eksisterende udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk 1H1001O via eksisterende udløb 1H2108U, med udløb til Brande Å.

Udledningen stammer fra de fælleskloakerede oplande 2C02, 2C13, 2C14, 2C14C, 2C27, 2C43 og 2C56A, samt de planlagte separat kloakerede oplande 2C03, 2C96A og 2C96B, der afleder det videreførte fællesvand til hovedkloakken, der aflaster opspædet spildevand til udløb 1H2108U via overløbsbygværk 1H1001O og videre til Brande Å.

Overløbsbygværket inkl. udløbspunkt er etableret på matrikel 1adi, Brande by, Brande og 1pe, Brande By, Brande.



Figur 1: oversigtskort over overløbsbygværk 1H1001O og udløb 1H2108U.

Afgørelse

Virksomhed Vand og
Klima
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Sagsbehandler:
Diana Olesen
E-mail:
dianole@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603347
Sagsnr.:
06.11.00-P19-7-25



Ikast-Brande Kommune meddeler tilladelse til udledning fra eksisterende udledning af overløbsvand fra overløbsbygværk 1H1001O via eksisterende udløb 1H2108U, Brande. Vandet udledes til Brande Å.

Tilladelsen er som udgangspunkt tidsubegrænset, men skal revideres ved væsentlige ændringer af kloaksystemet, af udledte stofmængder eller andre ændringer, der kan påvirke recipienten.

Tilladelsen gives efter §28 i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Udledningstilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger i ansøgningen (jf. bilag 2), samt under forudsætning af, at de nedenstående vilkår overholdes.

Vilkår

1. Udledningen skal stemme overens med det ansøgte. Evt. ændringer skal indberettes og godkendes af Ikast-Brande Kommune.
2. Ikast-Brande Spildevand A/S skal søge om fornyet/opdateret tilladelse, hvis vandets stofsammensætning eller mængden af udledt spildevand ændres væsentligt. Det er Ikast-Brande Kommune, der afgør om der er tale om en væsentlig ændring.
3. Overløb (antal/år) og udledte vandmængder (m³/år) skal løbende registreres. Hvis der ikke foreligger målte registreringer, kan overløbsmængderne beregnes på baggrund af en valideret model, efter aftale med Ikast-Brande Kommune.

Et overløb defineres som en overløbshændelse over en periode på maksimalt 2 timer.

4. Beregningerne/registreringerne jf. vilkår 4, skal indgå i den årlige indberetning til Miljøstyrelsen via PULS.
5. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brink i Brande Å.
6. Udledningen må ikke medføre generelle uhygiejniske forhold i vandløb eller på brinker.
7. Udledningen må ikke medføre en negativ tilstandsændring i målsatte vandløb, eller forhindre opfyldelse af miljømålsætninger.

¹ Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024



8. Hvis udledningen af spildevand, efter Ikast-Brande Kommunes vurdering, medfører uacceptable påvirkninger af recipienten, kan Ikast-Brande Kommune kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger.
9. Udløbspunktet må ikke ændres. Nummer 1H2108U beholdes i Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan.
10. Ikast-Brande Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af overløbsbygværk og afløb frem til og med udløbspunktet i recipienten.
11. Mindst én gang årligt skal overløbsbygværkets tilstand og funktionalitet kontrolleres af Ikast-Brande Spildevand A/S. Fundne fejl og mangler skal udbedres. Der skal føres driftsjournal af dette.
12. Mindst én gang årligt skal Ikast-Brande Spildevand A/S inspicere udløbspunktet og rense recipienten samt omkringliggende arealer for eventuelt ristestof. Der skal føres driftsjournal af dette.
13. Vedligehold og rensning af overløbsbygværket og udløbet, skal ske på en måde, så slam og ristestof ikke bliver udledt til recipienten. Spuling af overløbsbygværk må kun udføres i tørvejsperioder.
14. Funktionsfejl ved overløbsbygværket, uheld med udledning til de omkringliggende arealer, overfladerne og lignende, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden samt Ikast-Brande Kommune. Ved større uheld skal der alarmeres via 112.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Spildevand A/S ønsker at indhente udledningstilladelse til eksisterende udløb 1H2108U fra overløbsbygværk 1H10010 til Brande Å.

Udløb 1H2108U har eksisteret siden år 1989, men det oprindelige dokument bag udledningstilladelsen er gået tabt i forbindelse med Amternes nedlæggelse. Der er imidlertid givet en tilladelse i og med, at der i Miljøportalen er registreret et overløb. Disse registreringer har Amterne/andre myndigheder lavet i forbindelse med at de oprindelige udledningstilladelser blev givet. Grundlaget for udledningstilladelserne ligger for nu implicit i anlæggenes angivelse på Miljøportalen, samt både nuværende og tidligere godkendte spildevandsplaner. Nærværende afgørende vil udgøre den fremtidige formelle dokumentation for en tilladelse til overløb 1H2108U.

Udløbet kommer i brug ved større regnhændelser, hvor der ikke er plads nok i nedstrøms fælleskloak.




Beskrivelse af overløbsbygværk

Udledning sker via overløbsbygværk 1H1001O, som er beliggende på matr.nr. 1adi, Brande By, Brande. Ikast-Brande Kommune ejer matriklen. Udledningspunkter er placeret på matr.nr. 1pe, Brande By, Brande. Ikast-Brande Kommune ejer matriklen.

Overløbsbygværk og udløb er etableret i 1989. Der er en kombination af tre bassiner opstrøms overløbsbygværk 1H1001O med et samlet volumen på 3.372,5 m³. Der sker overløb når den samlede kapacitet er opbrugt.

Overløb fra overløbsbygværket sker til Brande Å i kote 40,75 m.

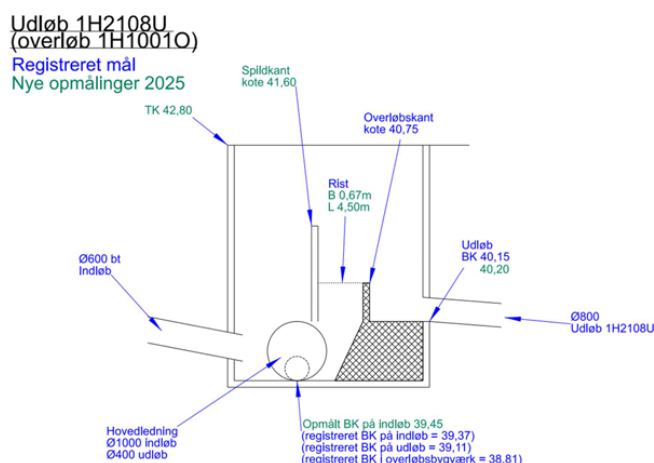

Figur 4: Overløbsbygværk 1H1001O


Figur 2: Skitse over overløbsbygværket 1H1001O, der aflaster til Brande Å gennem udløb 1H2108U.

Udløbspunktet er placeret i X: 507.564 Y: 6.199.813 UTM32, og udledningen sker via ø800 ledning fra overløb 1H2108U.

Når kapaciteten i den videreførende ø400mm PVC-ledning fra overløb 1H1001O er opbrugt, vil vandet stuve tilbage til pumpestation 1H2103P hvorfra det pumpes til bassin 1H2102B. Når kapaciteten af bassin 1H2102B er opbrugt løber vandet over til bassin 1H2105B. Når dette er fyldt vil det løbe videre over til bassin 1H2106B. Fra bassin 1H2106B kan der teoretisk ske overløb til Brande Å. En vandstandsmåler etableret på bassin 1H2106B slukker for pumpe 1H2103P, når bassinet er fyldt til kapacitet, og forhindrer overløb fra bassin 1H2106B, hvorfor overløb sker direkte fra overløb 1H1001O. Dette system tillader tilbageholdelse af 'first-flush' vandet, i at det første vand der skylles igennem systemet ved store regn hændelser vil blive opholdt i tankene, og først ledes ud når der er kapacitet i ledninger mod Sandfeld Renseanlæg.

Den første af de tre opholdstanke er 1H2102B, er anlagt i 1970. De to øvrige tanke, 1H2105B og 1H2106B, samt overløbet 1H1001O, er anlagt i 1989. Anlægsår for overløbet 1H2106O og udløbet 1H2108U er 1991. De

Den videreførte vandmængde transporteres til afskærende system, og derfra til Sandfeld Renseanlæg.

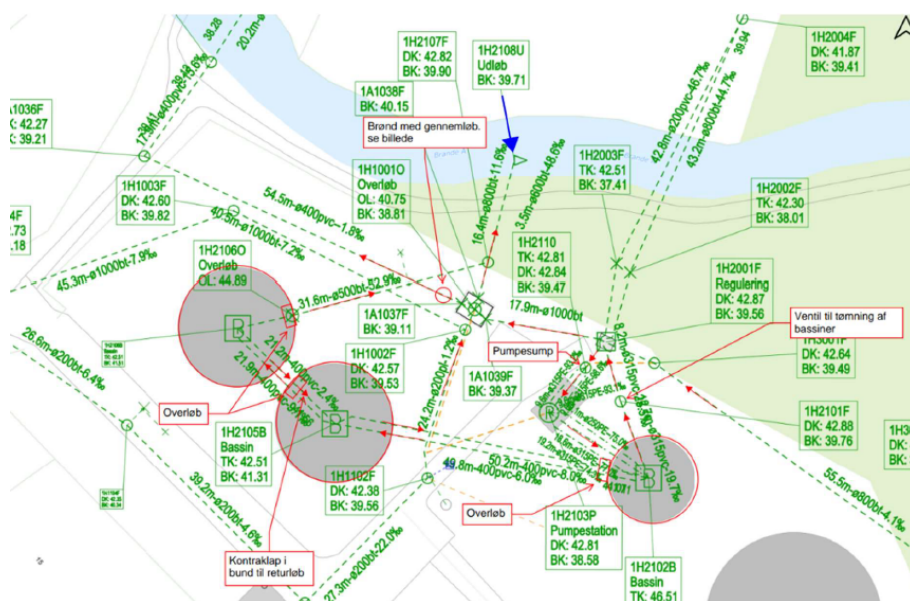

Data for udløb 1H2108U, Brande Å

Af skemaet fremgår det, at data for status er oplyste overløbsvandmængder. For plan er tallene beregnet af EnviDan A/S.

Fællesvand fra oplande 2C02, 2C13, 2C14, 2C14C, 2C27, 2C43 og 2C56A, samt de planlagt separatkloakeret oplande 2C03, 2C96A og 2C96B afleder i dag fællesvand mod overløbsbygværket 1H1001O, og derefter mod Sandfeld Renseanlæg. I tilfælde af overløb vil der ske overløb til Brande Å ved udløbspunkt 1H2108U. Plangrundlaget fremgår som plan i tabel 1.

	Status	Plan
Vandmængde	34.000 m3/år	20.000 m3/år
Antal overløb	24 pr. år	15 pr. år
BOD	1.020 kg/år	600 kg/år
Total N	408 kg/år	240 kg/år
Total P	68 kg/år	40 kg/år

5



spildevandsplanen, at overløbsmængder er beregnet med en antagelse af en årsnedbør på 800 mm og en regnintensitet på 110 l/s/ha og hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9 både for status og plan.

Rensning af overløbsvandet

First-flush af fællesvandet transporteres videre i det afskærende system, og dermed vil den aflastede vandmængde have mindre stofindhold end hvis, der ikke var bassin eller fællesvandet var tilsluttet bassinet direkte.

Kommunens bemærkninger/samlet vurdering

Vandområdeplaner

Udledningen fra 1H2108U sker til Brande Å, som er målsat til "godt økologisk potentiale". Den aktuelle tilstand er "moderat økologisk tilstand".

Tabel 2: Økologisk tilstand og mål for Brande Å, Vandområdeplaner 2021-2027 (genbesøg).

Kvalitetsэлеment	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofytter	God økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand
Fytobenthos	God økologisk tilstand	Ukendt
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Ukendt
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-godt økologisk tilstand

Der er ikke planlagt indsatser i regi af vandområdeplanerne.

Nærværende udledningstilladelse har til formål formelt at genskabe et dokument, som kan forevises myndigheder ved kontrol. Det eksisterende anlæg ændres ikke, og udledningen af vand til Brande Å er uændret.

På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at den eksisterende udledning fortsat skal kunne finde sted som ansøgt.

Grundvand

Da der ikke etableres nye ledninger eller bassiner, og der er tale om en eksisterende udledning, vurderer Ikast-Brande Kommune, at udledningen hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen for grundvandsforekomsterne i området.

Beskyttet natur

Brande Å er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens² §3, hvorfor disses tilstand ikke må ændres som følge af udledningen.

² Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.



Som beskrevet har overløbsbygværk og udløb eksisteret siden 1989, og er oprindeligt godkendt af Ringkøbing Amt. Nærværende tilladelse ændrer ikke på de eksisterende forhold.

Der er ikke ændringer i udledningen, udledning sker kun ved overløb og udledningen begrænser risikoen for skader på både boliger, infrastruktur og øvrig natur i som beskrevet i ovenstående afsnit. På den baggrund vurderer Ikast-Brande Kommune, at der ikke er tale om en tilstandsændring af beskyttede naturtyper.

Natura 2000

Udløbet er beliggende ca. 6 km nord for Natura 2000-område nr. 75, Harild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund plantage, som udgøres af habitatområde nr. H64. Der er ingen forbindelseslinjer mellem projektområdet og habitatområdet, hvorfor Ikast-Brande Kommune vurderer, at dette Natura 2000-område ikke påvirkes.

Det væsentligste Natura 2000-område at vurdere ift. udledning er Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å, som udgøres af habitatområde H61 og fuglebeskyttelsesområde F118, er beliggende ca. 10,5 km nordvest for udløb 1H2108U. Brande Å er hydrologisk forbundet med Ringkøbing Fjord.

Koblet med regnhændelser i øvrige oplande, enten i form af udbredte skybrud eller langvarig normalregn, er det teoretisk muligt at afstrømningen kan påvirkes nær Natura 2000-området, men som beskrevet tidligere vil udledningen fra netop 1H2108U være begrænset til overløb fra fælleskloakken, som sker ved f.eks. skybrud, hvor fællessystemets kapacitet overskrides. Selv hvis et overløb i 1H2108U skulle falde sammen med høj afstrømning i Skjern Å systemet, vurderes bidraget fra overløbet at være marginalt, da oplandet tilknyttet 1H2108U udgør en meget lille procentdel af det samlede opland. På baggrund af dette, vurderer Ikast-Brande Kommune at udledningen ikke medfører hydrauliske påvirkninger af Natura 2000-området.

Udledningen fra 1H2108U stammer fra overløb fra fællesledningen. Dvs. at vandet består af overfladevand iblandet gråt spildevand, og derfor vil der findes en række stoffer i vandet. I ansøgningen fremgår data som vist i tabel 3.

Tabel 3: Oversigt over antal overløb, vand og stofmængder status og plan i henhold til spildevandsplanen.

	Status	Plan
Vandmængde	34.000 m ³ /år	20.000 m ³ /år
Antal overløb	24 pr. år	15 pr. år
BOD	1.020 kg/år	600 kg/år
Total N	408 kg/år	240 kg/år
Total P	68 kg/år	40 kg/år



Hvis ikke der var overløb på fællessystemet, ville der som tidligere beskrevet ske oversvømmelser af boliger, infrastruktur og natur. Eftersom Skjern Å systemet er naturlig recipient for kloakoplandet, ville en oversvømmelse stadig blive ledt til vandløbssystemet, hvilket betyder, at de oplyste stoffer i tabel 3 i nogen grad ville ende i vandmiljøet uanset udløb eller ej. Forskellen er at uden udløb 1H2108U ville der ske skader og forekomme uhygiejniske forhold i en stor del af kloakoplandene før vandet når recipienten.

I vandmiljøet vil der ske en vis omsætning af nævnte stoffer, hvorfor de oplyste stofmængder vil være mindre, før vandet når Natura 2000-området.

Udløb 1H2108U har eksisteret siden 1989. Denne tilladelse medfører ikke en ændring af de eksisterende forhold. Det er derfor Ikast-Brande Kommunes vurdering, at udledningen ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De arter der er oplyst på Habitatdirektivets⁴ bilag IV er strengt beskyttede i og udenfor Natura 2000-områderne. Der skal derfor vurderes om arternes yngle- og rasteområder påvirkes. Ikast-Brande Kommune har adgang til landsdækkende data for registrering af Bilag IV-arter i 10x10 km kvadranten. I kvadranten, der dækker området hvor udløb 1H2108U ligger, er der registreret følgende arter: vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Data for de præcise registreringer findes ikke.

Udløb 1H2108U har nuværende placering siden 1989. Denne tilladelse ændrer ikke på de eksisterende forhold, hvorfor Ikast-Brande Kommune vurderer at bilag IV-arterne ikke påvirkes.

Retsgrundlag

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven § 28.

Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid, og uden erstatning, ændre eller tilbagekalde tilladelsen, hvis kommunen ikke mener, at forudsætningerne er opfyldt, hvis ny viden taler herfor eller hvis vilkår findes utilstrækkelige og/eller uhensigtsmæssige. Hvis tilladelsen kaldes tilbage eller vilkårene bliver ændret, vil dette blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

Partshøring, offentliggørelse, aktindsigt og klagevejledning

Denne afgørelse har været i partshøring ved spildevandsselskabet. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk den **22. februar 2026**.



Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 91 og § 98, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb, som er 4 uger efter offentliggørelse. Det vil sige den **19. februar 2026**.

Vejledning til at indgive klage kan læses i bilag 3.

Det er muligt at få aktindsigt. Det vil sige, at der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis der ønskes aktindsigt, skal der ske henvendelse til Ikast-Brande Kommune.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Diana Olesen
Konsulent

Bilag:

Bilag 1: Kortmateriale
Bilag 2: Ansøgningsmateriale
Bilag 3: Klagevejledning- og søgsmålsvejledning


Kopi sendes til:

Miljøstyrelsen:	mst@mst.dk
Naturstyrelsen:	nst@nst.dk
Embedslægeinstitutionen Midtjylland:	senord@sst.dk
DN-Lokal	dnikast-brande-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening:	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen:	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund:	post@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet Midtvestjylland	midtvestjylland@friluftsraadet.dk
Museum Midtjylland:	museummidtjylland@museummidtjylland.dk

BILAG 1



Ikast-Brande
Kommune

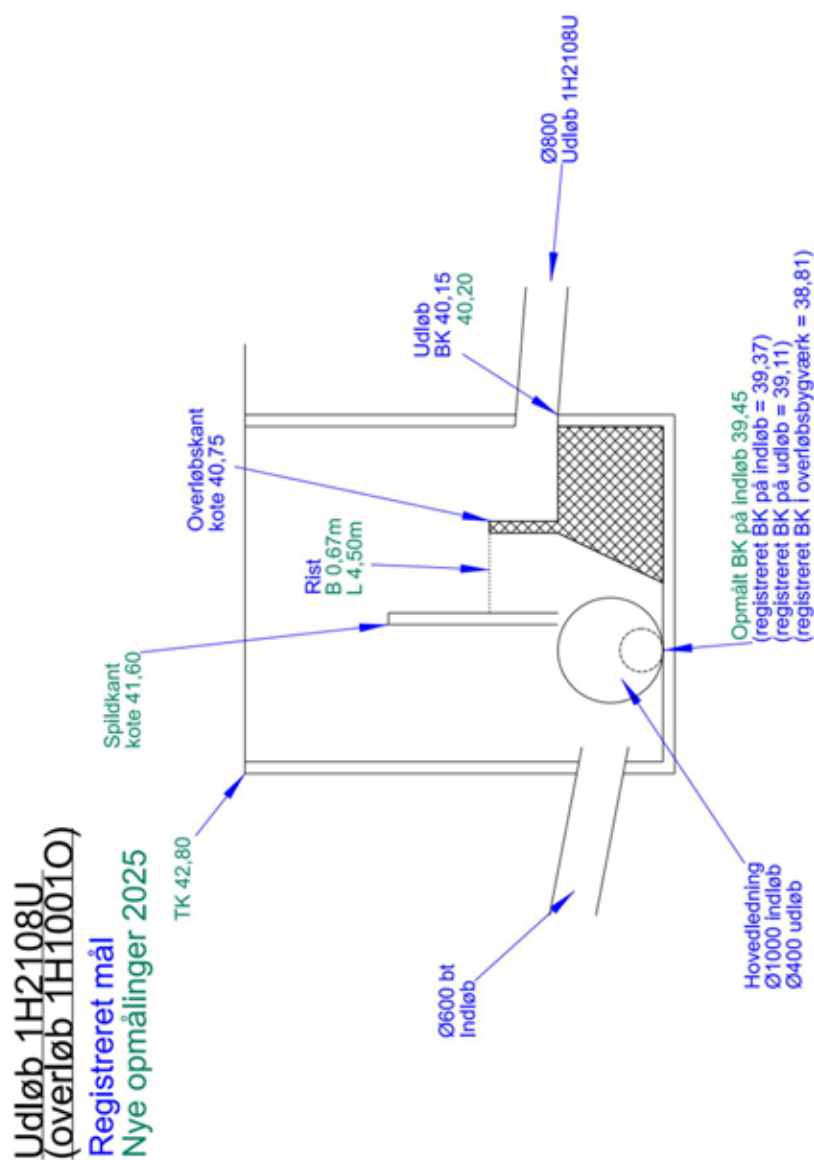

Figur 4: Overløbsbygværk 1H10010



Ikast-Brande
Kommune

BILAG 2 Ansøgningsmateri- ale

UDKAST



Ikast - Brande Kommune
Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast

23.10.2025
Projekt nr.: 1025431
+45 27737170
mlwa@arteliagroup.dk

Vedr.: Ansøgning om udledningstilladelse for udledning af fællesvand ved eksisterende udløb 1H2108U

På vegne af Ikast-Brande Spildevand A/S fremsendes hermed ansøgning om udledningstilladelse fra eksisterende udløb 1H2108U og med tilhørende overløb 1H1001O – etableret i år 1989.

1. Baggrund for ansøgningen om ny udledningstilladelse

Der er tale om et eksisterende udløb, som har fungeret til udledning af overløbsvand i mange år. Udløbet kommer i brug ved større regnhændelser, hvor der ikke er kapacitet i det afskærende system.

Fællesvand fra oplande 2C02, 2C13, 2C14, 2C14C, 2C27, 2C43 og 2C56A, samt de planlagt separatkloakeret oplande 2C03, 2C96A og 2C96B afleder i dag fællesvand mod overløbsbygværket 1H1001O, og derefter mod Sandfeld Renseanlæg. I tilfælde af overløb vil der ske overløb til Brande Å ved udløbspunkt 1H2108U. Der ansøges hermed om fornyelse af udledningstilladelse for denne udløb.

Jævnfør Ikast-Brande Kommunes udløbsskemaer er det oplyst at kloakoplandet tilhørende udløb 1H2108U har et samlet areal på 75,1 ha, svarende til et reduceret areal på 22,8 ha ved en gennemsnitlig afløbskoefficient på 30,4%.

Det kombineret volumen af de tre bassiner opstrøms overløbsbygværket er 3300 m³. Der sker først overløb, når kapaciteten af dette bassin overskrides.

2. Opland 2C02, 2C13, 2C14, 2C14C, 2C27, 2C43 og 2C56A, samt 2C03, 2C96A og 2C96B, med overløb 1H2108U

Udløb 1H2108U kan modtage fællesvand fra de fælleskloakeret oplande 2C02, 2C13, 2C14, 2C14C, 2C27, 2C43 og 2C56A, samt de planlagt separatkloakeret oplande 2C03, 2C96A og 2C96B. Når separatkloakering er udført, vil de oplande kun bidrage spildevand til systemet. Derudover er der en

Artelia A/S
Østre Havnegade 18, 1.th
DK-9000 Aalborg
+45 9812 1911
CVR: 64 04 56 28
www.arteliagroup.dk




række separat- og spildevandskloakeret oplande der afleder spildevand til systemet, og dermed kan bidrage spildevand i tilfælde af overløb.



Figur 1 - Oversigtskort over kloakoplande til 1H2108U, med udløbspunktet (1H2108U) vist med rød cirkel.



Placeringen af overløbsbygværket er på matrikel 1adi, Brande By, Brande, som er eget af Ikast-Brande Spildevand A/S. Udløbspunktet er placeret på matrikel 1pe, Brande By, Brande, eget af Ikast-Brande Kommune, som fremgår af Figur 2.

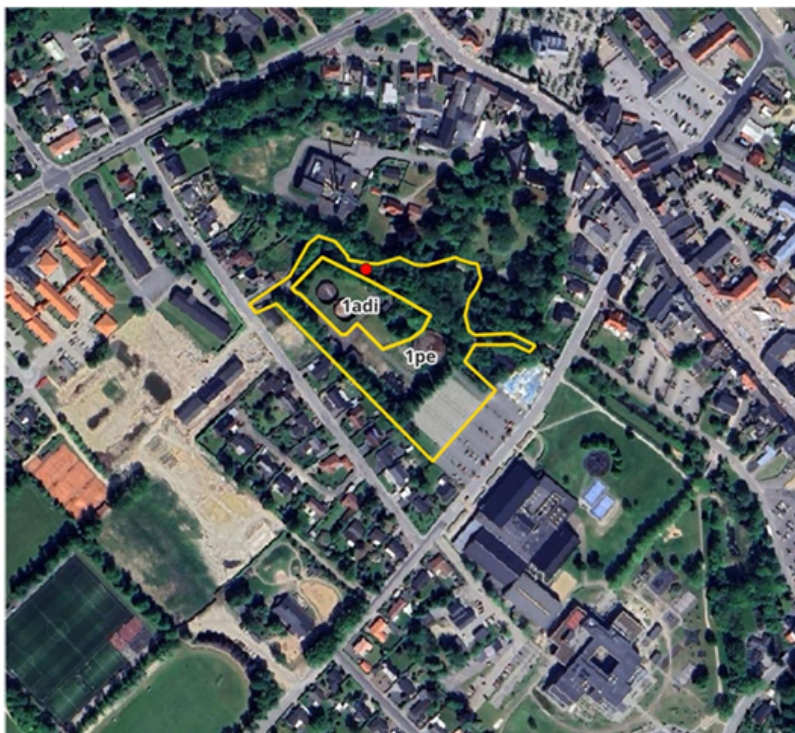

Figur 2 - Placering af udløbspunktet 1H2108U (markeret med rød cirkel) inden for matrikel 1pe, Brande By, Brande.



2.1. Statusoplysninger for udløb 1H2108U jf. spildevandsplanen

Ifølge Ikast-Brandes gældende spildevandsplan foreligger de følgende oplysninger for status, om udløb 1H2108U:

ID	Rensning	Areal/Reduceret areal	Overløb pr. år	Overløbsmængde	BOD	Total N	Total P
1H2108U	Bassin (275m ³)	75,1/22,8	24	34.000 m ³ /år	1.020 kg/år	408 kg/år	68,0 kg/år


3. Overløbsbygværks kapacitet og udformning

Når kapaciteten i den videreførende ø400mm PVC ledning fra overløb 1H1001O er opbrugt, vil vandet stuve tilbage til pumpestation 1H2103P hvorfra det pumpes til bassin 1H2102B. Når kapaciteten af bassin 1H2102B er opbrugt løber vandet over til bassin 1H2105B. Når dette er fyldt vil det løbe videre over til bassin 1H2106B. Fra bassin 1H2106B kan der teoretisk ske overløb til Brande Å. En vandstandsmåler etableret på bassin 1H2106B slukker for pumpe 1H2103P når bassinet er fyldt til kapacitet, og forhindre overløb fra bassin 1H2106B, hvorfor at overløb sker direkte fra overløb 1H1001O. Dette system tillader tilbageholdelse af 'first-flush' vandet, i at det første vand der skylles igennem systemet ved store regn hændelser vil blive opholdt i tankene, og først lades ud når der er kapacitet i ledninger mod Sandfeld Renseanlæg.

Det første af de tre opholdstanke er 1H2102B, er anlagt i 1970. De to øvrige tanke, 1H205B og 1H2106B, samt overløbet 1H1001O, var anlagt i 1989. Anlægsår for overløbet 1H2106O og udløbet 1H2108U er 1991. De tre opholdstanke har tilsammen en sparevolumen på 3372,5 m³. Der vil derfor ske overløb, når opholdstankene er fuldt udnyttede.



Figur 3 viser strukturen af afløbssystemet omkring overløbsbygværket.

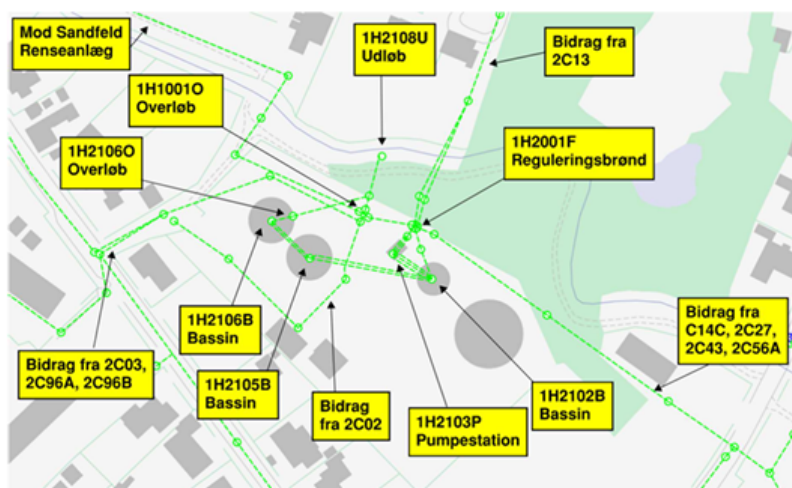


Figur 3 - Afløbssystemet omkring udløb 1H2108U.



Overløbsbygværkets udformning fremgår af Figur 4. Der gøres opmærksom, at der er konstateret uoverensstemmelser mellem de registrerede koter og de koter, der er opmålt ved inspektionsbesøg.

Udløb 1H2108U
(overløb 1H1001O)

Registreret mål
Nye opmålinger 2025

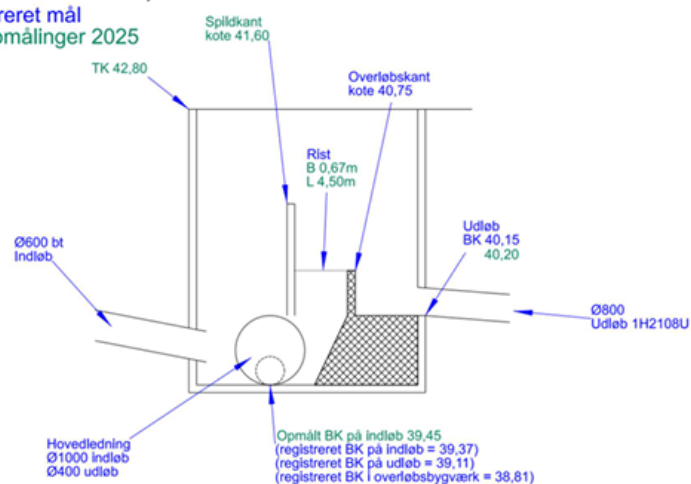

Figur 4: Overløbsbygværk 1H1001O



Det fremgår af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan, at overløbsmængder er beregnet med en antagelse om en årsnedbør på 800mm, en regnintensitet på 110 l/s/ha. og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9 for både status og plan.

3.1. Rensning af overløbsvandet

First-flush af fællesvandet transporteres videre i det afskærende system, og dermed vil den aflastede vandmængde have mindre stofindhold end hvis der ikke var bassin eller fællesvandet var tilsluttet bassinet direkte.

Udledte stofmængder

Af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan fremgår det at følgende typetal er anvendt til beregning af overløbsmængder.

Tabel 2 - Typetal for stofkoncentrationer for overløbsvand fra fællessystemer og fra regnvand

Komponent	Overfladevand (mg/l)	Regnvand (mg/l)
COD	140	50
Tot-N	10	2
Tot-P	2,5	0,5

4. Recipientforhold

Brande Å er omfattet af Vandløbsregulativet fra Ikast-Brande Kommune, "Nr.1 Brande Å" af november 2001.

Brande Å begynder ved X: 511281,06 Y: 6195907,91 UTM32, nordøst for Give by. Den har en lang række tilløb langs dens 11.711 m forløb, og danner grænse mellem Brande og Vejle (tidligere Give) kommuner mellem stationer 11080 m og 11711 m.

Brande Å slutter ved at løbe sammen med Skjern Å ved X: 506083,21, Y: 6202255,18, nordvest for Brande by, som har en moderat økologisk tilstand.

Jævnfør "Vandområde plan 2021 - 2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn", er den strækning af Brande Å hvor udløb 1H2108U ligger tilstandsvurderet til at have moderat samlet økologisk tilstand.



BILAG 3

Klagevejledning- og søgsmålsvejledning **(i henhold til Miljøbeskyttelsesloven¹)**

Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§91 og 98, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens §93. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvem kan klage?

Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens §§99 og 100. Afgørelsen kan ikke påklages af lokale afdelinger af landsdækkende organisationer, jf. §100, stk. 4.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage oven denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk og følger vejledningen på sidne.

På samme side kan du læse om gebyr for at klage, tilbagebetaling af gebyr, hvordan man klager osv.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte klageportalen, skal du sende din klage, samt en begrundet anmodning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune, Teknisk område, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast. Ikast-Brande Kommune videresender herefter din klage og anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning?

En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. Miljøbeskyttelseslovens §96.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klageregler kan findes på www.naevneneshus.dk