

Mål: 1:100

Overkørselens opbygning

Herregårdssten 14 x 21 x 7 cm, evt.
 belægningssten Unicoloc af tykkelsen 7-9 cm.
 3 cm afretningssand
 20-25 cm SGII
 evt. 35 cm BS

OBS: Færdig belægningshøjde på overkørsel skal være 0,5 cm over kantsten / kantblok

Komprimeringskrav jf. vejregler

Rampens opbygning


Gab0 og 60 kg/m² eller AB
 Udføres så vejafvanding ikke hindres. I så fald kontaktes driftsgruppen for yderligere aftale.

Eksisterende kantsten

Kantsten sænkes ved overkørsel så lysning er 7 cm (normalhøjde 10 cm)

Opbygning af Kantsten / Albetslundkantsten / Granitkantsten

Kantsten sættes i 10 cm beton
 Der for- og bagstøbes som efter typetegning 9.02
 Betonstyrke: 16 Mn/m²
 Betonforbrug: 0,1 m³/lbn

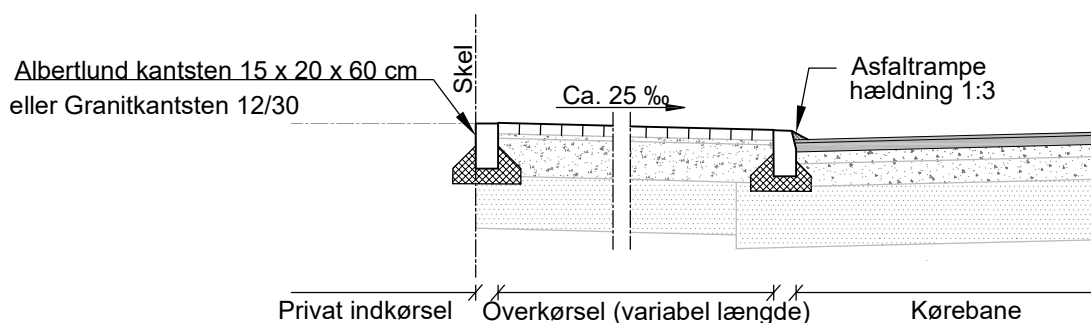

Mål: 1:50

Beliggenhed: Overkørsler i byer

Projekt navn: Overkørsel til erhverv, industri, parkeringspladser og private fællesveje mm.

Type: Typetegning



Ikast-Brande Kommune
 Drift & Anlægsafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast - Tlf. 99604000

Sags nr.

Dato: **22-03-2011**

Rev: **03-08-2021**

Mål: **1:100 / 1:50**

Udført af: **ASBJ**

Tegn.nr.: **7.17**